

Kapcsolókészülék neve

E11 ELOSZTÓ 2. EMELET J

Beruházó

MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI

Mária utca 20
1085 Budapest**Szállítási cím (építkezés)**Mária utca 20
1085 Budapest**Projekt**E11 ELOSZTÓ 2. EMELET JOBB
2. EMELET JOBB ELOSZTÓ**Megjegyzés**MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI
ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATA

Létrehozva	2023. 08. 30.	Rendelési szám	WWW.VILLANYSZER ELO24.HU	Következő ellenőrzés	2024. 08. 19.
Rajzszám	638289820052662484	Építési szerződés		Oldalak száma	13

A kapcsolóberendezés mechanikailag ellenőrizve.

A kapcsolóberendezés villamosan ellenőrizve.

Figyelem: a készülékek méretezésénél vegye figyelembe az MSZ EN 61439 előírásait!

Megjegyzés :



Projekt specifikáció - anyaglista

Rendelési szám	Név	Mennyiség	Hőmérséklet határ [°C]	Hővesztesség [Watt]
BK080158--	Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 72KE, teli ajtó falonkívüli lakáselosztó, 4 soros, 72 modulos, teli ajtó, IP 40, MA=652 SZÉ=396 MÉ=112mm	1	Min: -25,0 Max: 60,0	-68
AM617106--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 6A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	21	Min: -35,0 Max: 70,0	39,9
AM617110--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 10A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	22	Min: -35,0 Max: 70,0	26,4
AR054103--	Hibaáram kapcsoló AMPARO 10kA 40A, 4 pólusú, 30mA, A AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	1	Min: -25,0 Max: 60,0	17
AM617140--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 40A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	3	Min: -35,0 Max: 70,0	9,9
AM617116--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 16A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	2	Min: -35,0 Max: 70,0	3,8




Pozíció táblázat

Rendelési szám	Pozíció	Rendelési szám	Pozíció	Rendelési szám	Pozíció
AM617106--	-F 4,-F 5,-F 6,-F 7,-F 8,-F 9,-F 10,-F 11,-F 12,-F 13,-F 14,-F 15,-F 16,-F 17,-F 18,-F 19,-F 20,-F 21,-F 22,-F 23,-F 24	AM617110--	-F 25,-F 26,-F 27,-F 28,-F 29,-F 30,-F 31,-F 32,-F 33,-F 34,-F 35,-F 36,-F 37,-F 38,-F 39,-F 40,-F 41,-F 42,-F 45,-F 46,-F 47,-F 48	AM617116--	-F 43,-F 44
AM617140--	-F 1,-F 2,-F 3	AR054103--	-Q 1		




Áramkör jegyzék


Pozíció	Villamos leírás	Megjegyzések
-F 1	C/40A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L1
-F 2	C/40A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L2
-F 3	C/40A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L3
-F 4	C/6A/1	216 VILÁGÍTÁS
-F 5	C/6A/1	216 VILÁGÍTÁS
-F 6	C/6A/1	216 VILÁGÍTÁS
-F 7	C/6A/1	211-2212 VILÁGÍTÁS
-F 8	C/6A/1	211-2212 VILÁGÍTÁS
-F 9	C/6A/1	211-2212 VILÁGÍTÁS
-F 10	C/6A/1	FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS
-F 11	C/6A/1	FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS
-F 12	C/6A/1	FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS
-F 13	C/6A/1	209-210 VILÁGÍTÁS
-F 14	C/6A/1	209-210 VILÁGÍTÁS
-F 15	C/6A/1	209-210 VILÁGÍTÁS
-F 16	C/6A/1	204-205-206 VILÁGÍTÁS
-F 17	C/6A/1	204-205-206 VILÁGÍTÁS
-F 18	C/6A/1	204-205-206 VILÁGÍTÁS
-F 19	C/6A/1	218- WC VILÁGÍTÁS
-F 20	C/6A/1	218- WC VILÁGÍTÁS
-F 21	C/6A/1	218- WC VILÁGÍTÁS
-F 22	C/6A/1	
-F 23	C/6A/1	
-F 24	C/6A/1	
-F 25	C/10A/1	
-F 26	C/10A/1	
-F 27	C/10A/1	
-F 28	C/10A/1	209-210 DUGALJ
-F 29	C/10A/1	209-210 DUGALJ
-F 30	C/10A/1	209-210 DUGALJ
-F 31	C/10A/1	204-205-206 DUGALJ
-F 32	C/10A/1	204-205-206 DUGALJ
-F 33	C/10A/1	204-205-206 DUGALJ
-F 34	C/10A/1	?
-F 35	C/10A/1	217 DUGALJ
-F 36	C/10A/1	218 DUGALJ
-F 37	C/10A/1	?
-F 38	C/10A/1	216 DUGALJ
-F 39	C/10A/1	214 DUGALJ
-F 40	C/10A/1	213 DUGALJ
-F 41	C/10A/1	212 DUGALJ
-F 42	C/10A/1	211 DUGALJ
-F 43	C/16A/1	?
-F 44	C/16A/1	TARTALÉK
-F 45	C/10A/1	TARTALÉK
-F 46	C/10A/1	WC DUGALJ
-F 47	C/10A/1	WC DUGALJ
-F 48	C/10A/1	WC DUGALJ
-Q 1	40A/4P/30mA/A	

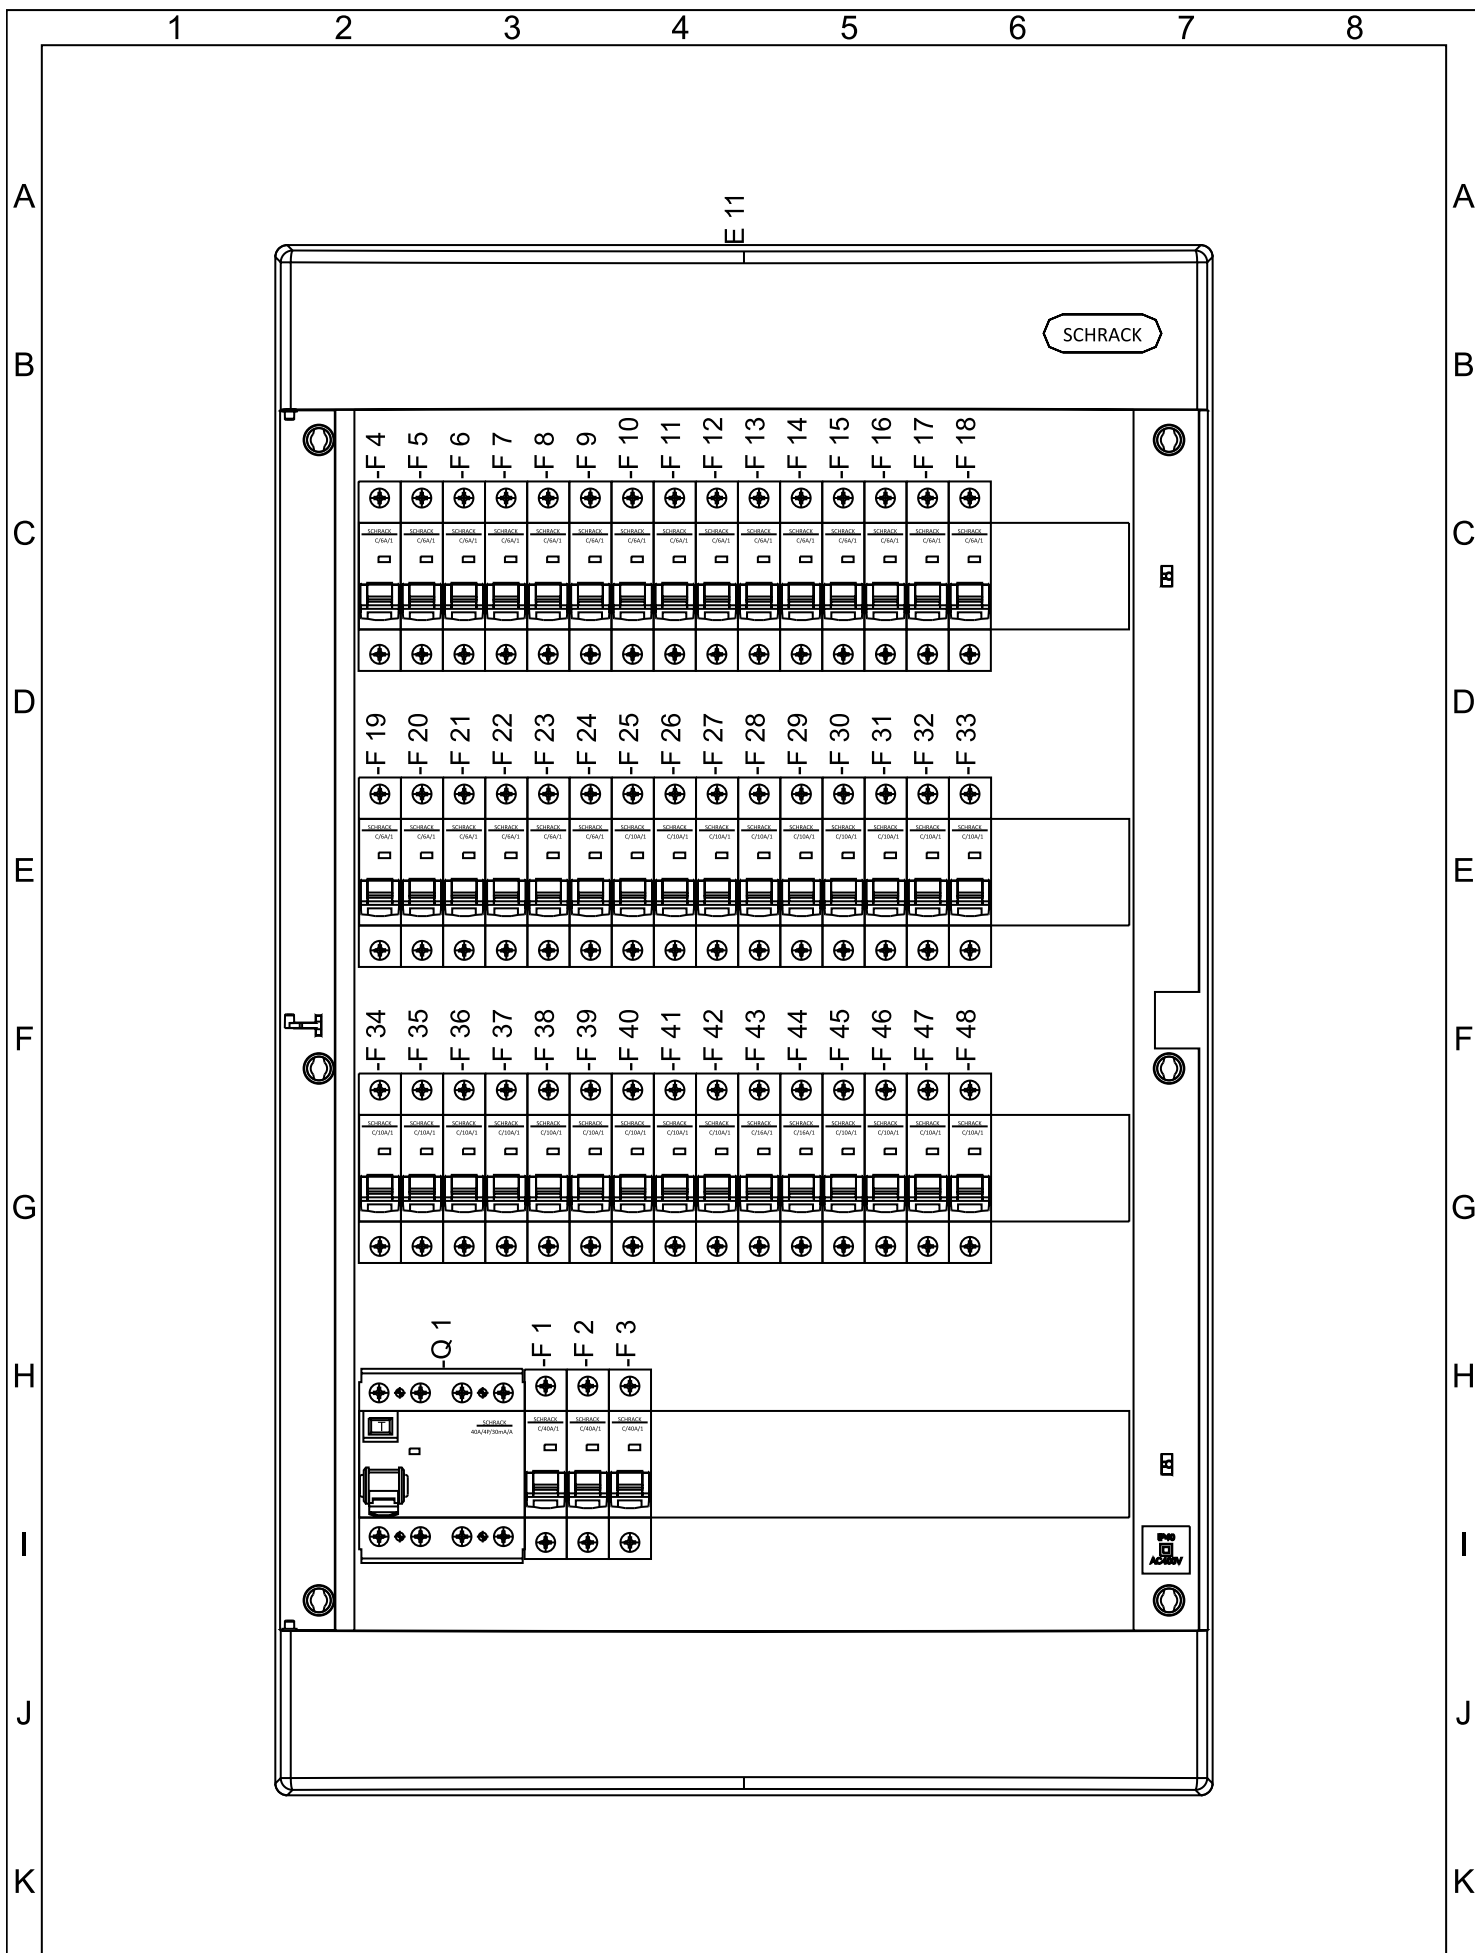

V24 CSOPORT KFT	E11 ELOSZTÓ 2. EMELE	MIASSZONYUNKRÓL	MEVE utca 20	WWW.VILLANYSZERELO24.HU
Mészáros Péter	2. EMELET JOBB ELO	V24 CSOPORT KFT.	1085 Budapest	1
	2023. 08. 30.			638289820052662484

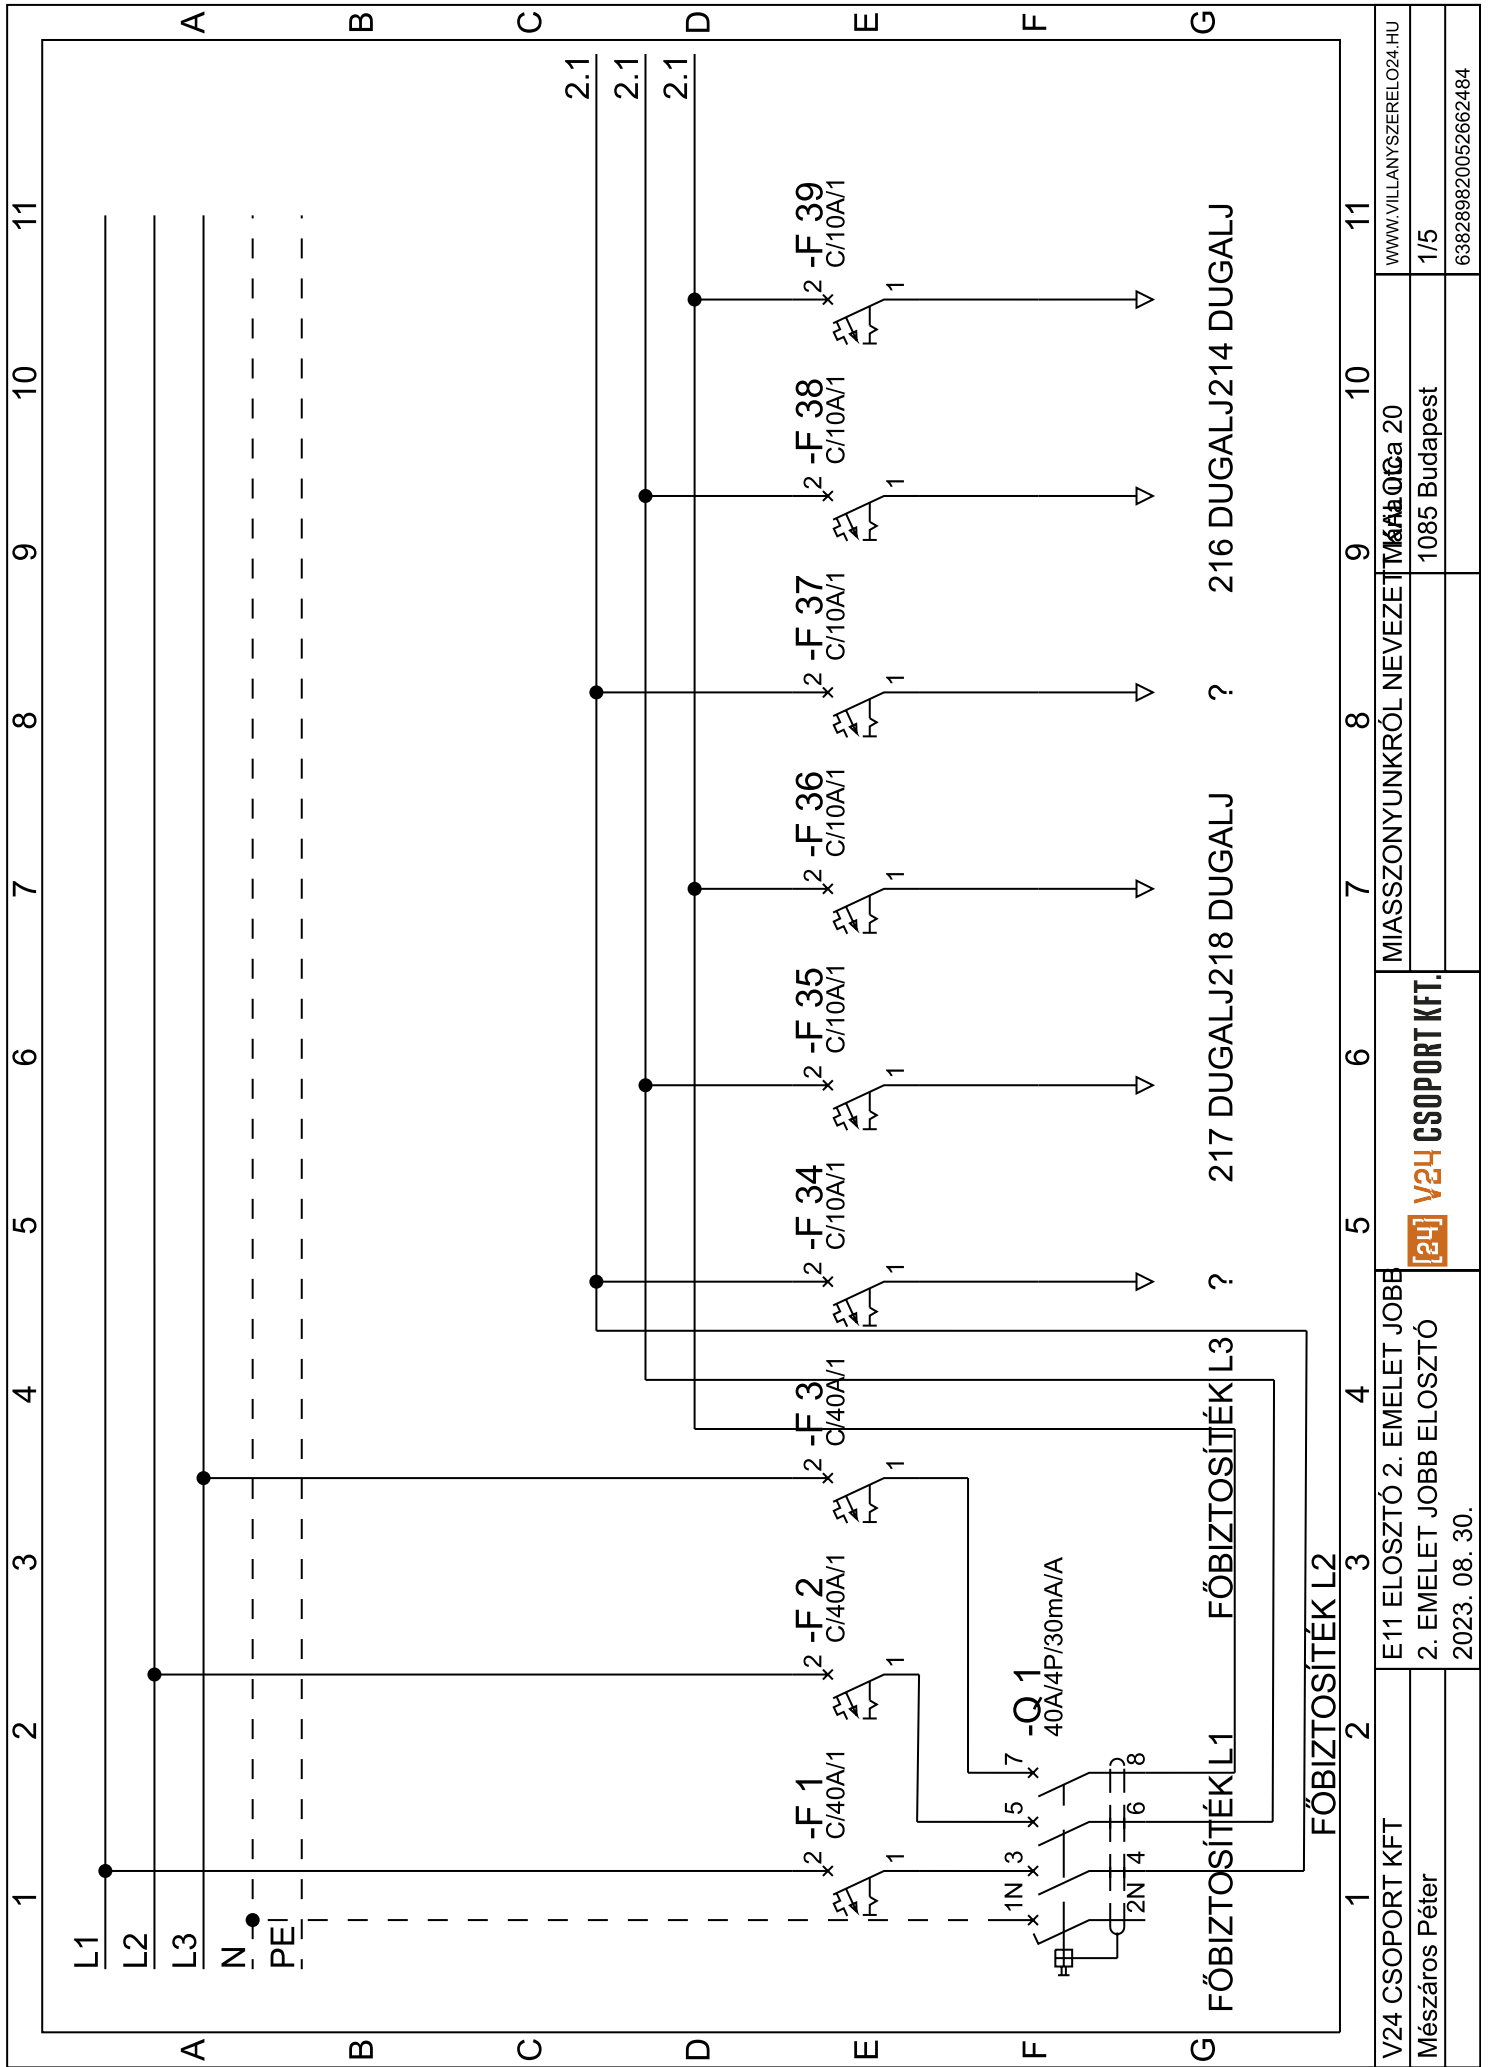


V24 CSOPORT KFT	E11 ELOSZTÓ 2. EMELET JOBB	MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET	1085 Budapest	1/5	638289820052662484
Mészáros Péter	2. EMELET JOBB ELOSZTÓ	MAKORCa 20	1085 Budapest	1/5	638289820052662484
	2023. 08. 30.	[24] V24 CSOPORT KFT.			

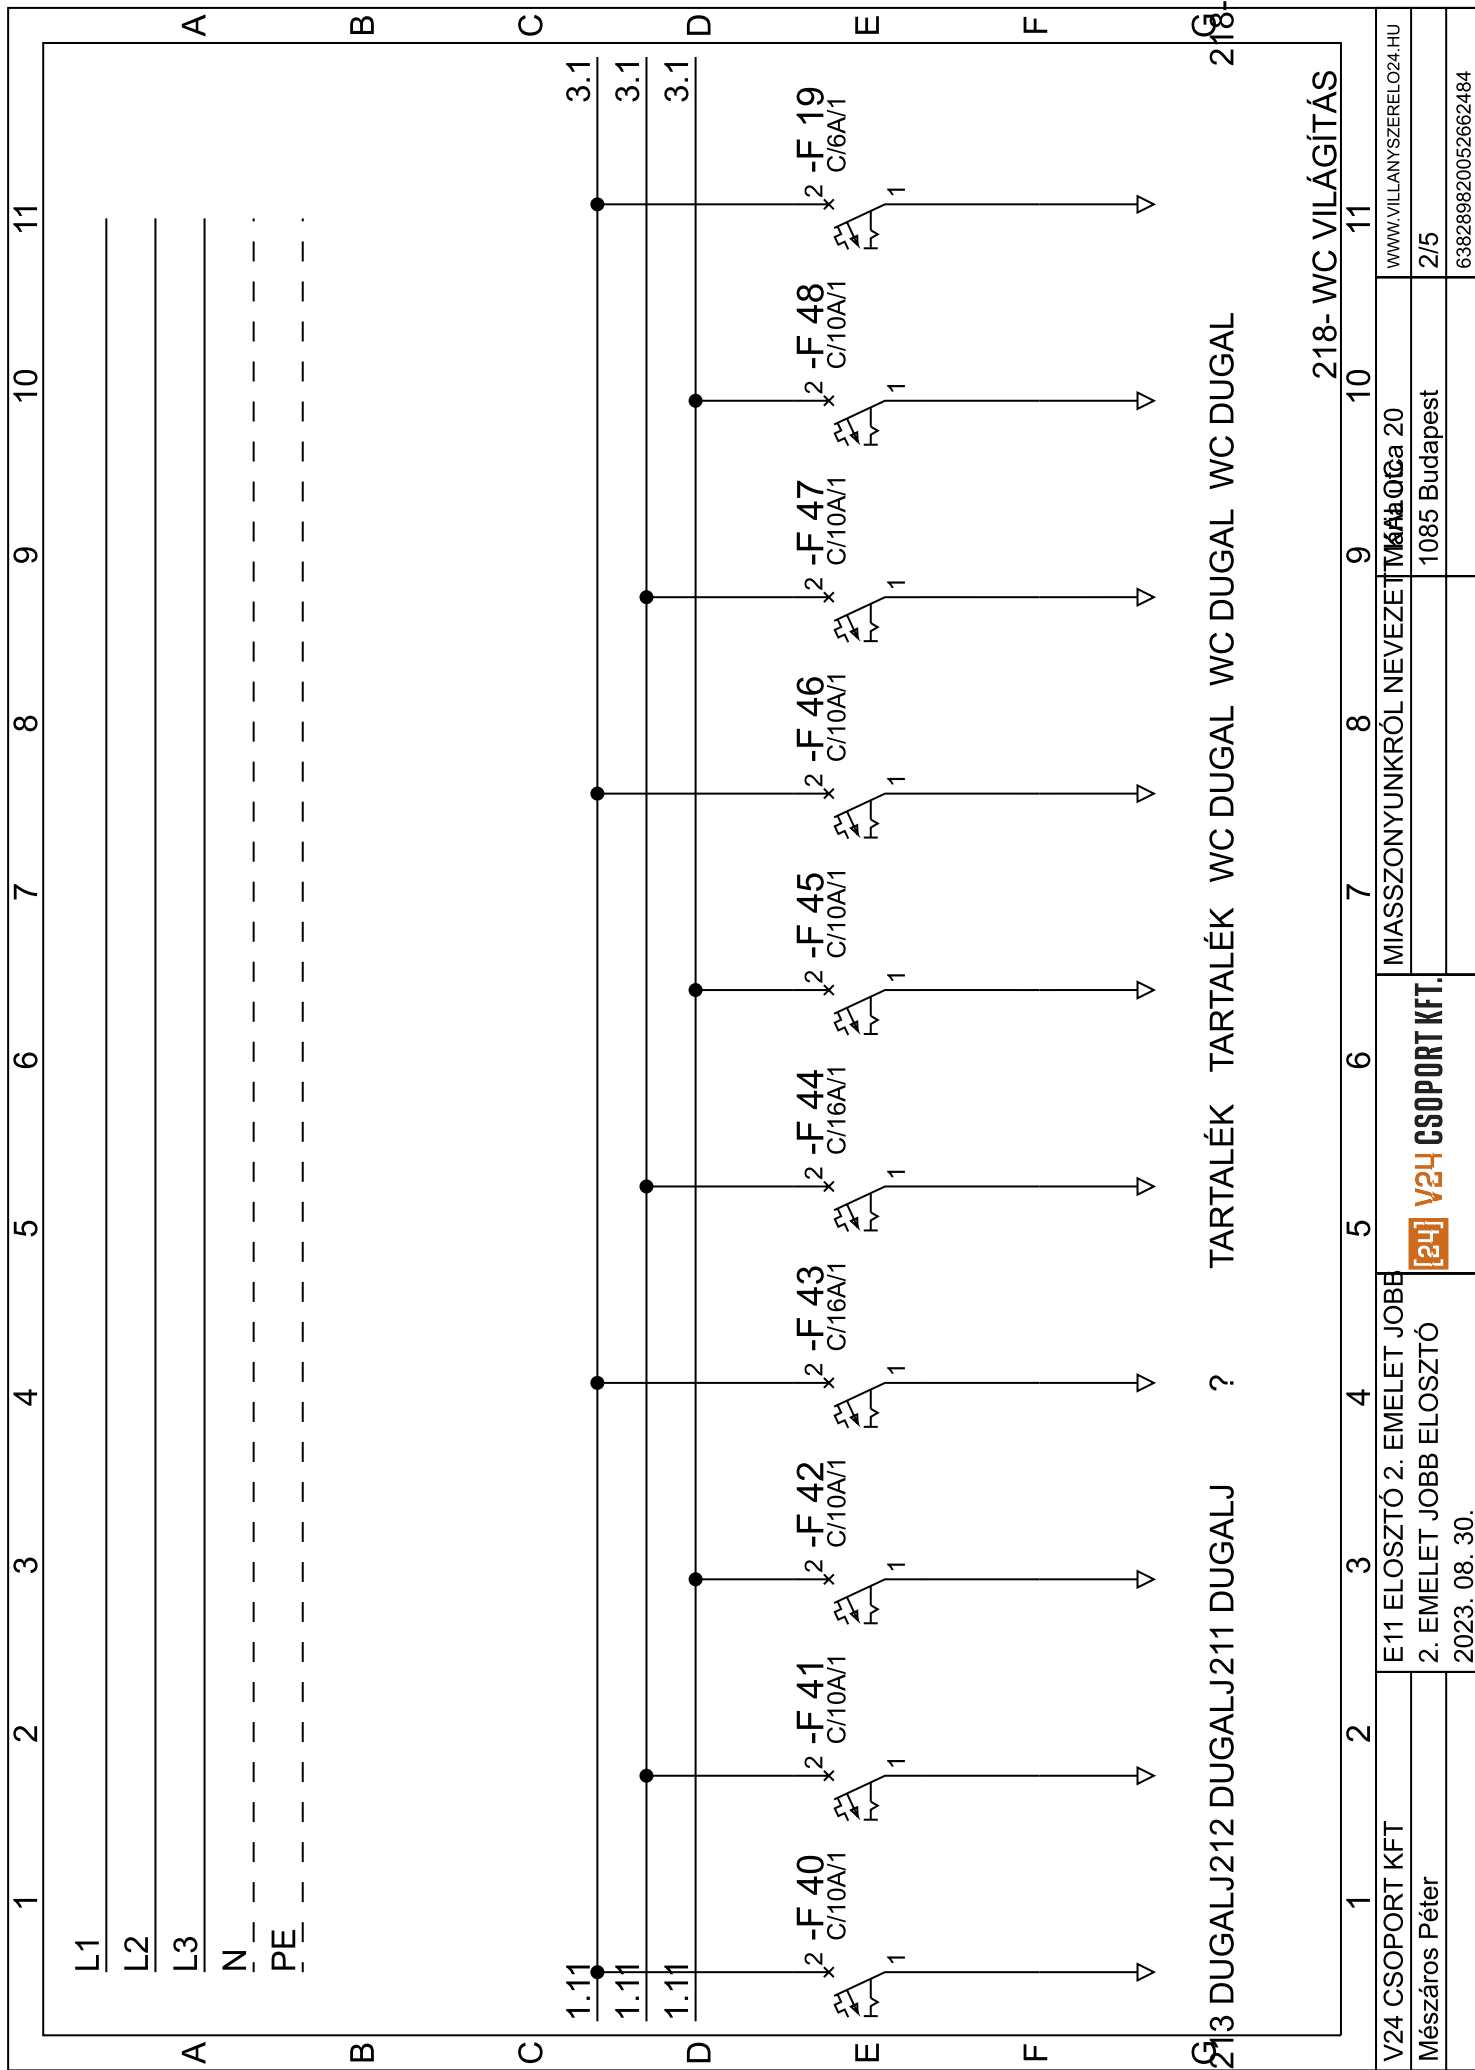


V24 CSOPORT KFT		E11 ELOSZTÓ 2. EMELET JOBB		MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET		M&A G&a 20		WWW.VILLANYSZERELŐ24.HU	
Mészáros Péter		2. EMELET JOBB ELOSZTÓ		[24] V24 CSOPORT KFT.		1085 Budapest		2/5	
		2023. 08. 30.						638289820052662484	


213 DUGALJ212 DUGALJ211 DUGALJ ? TARTALÉK TARTALÉK WC DUGAL WC DUGAL WC DUGAL WC DUGAL 218

218- WC VILÁGÍTÁS

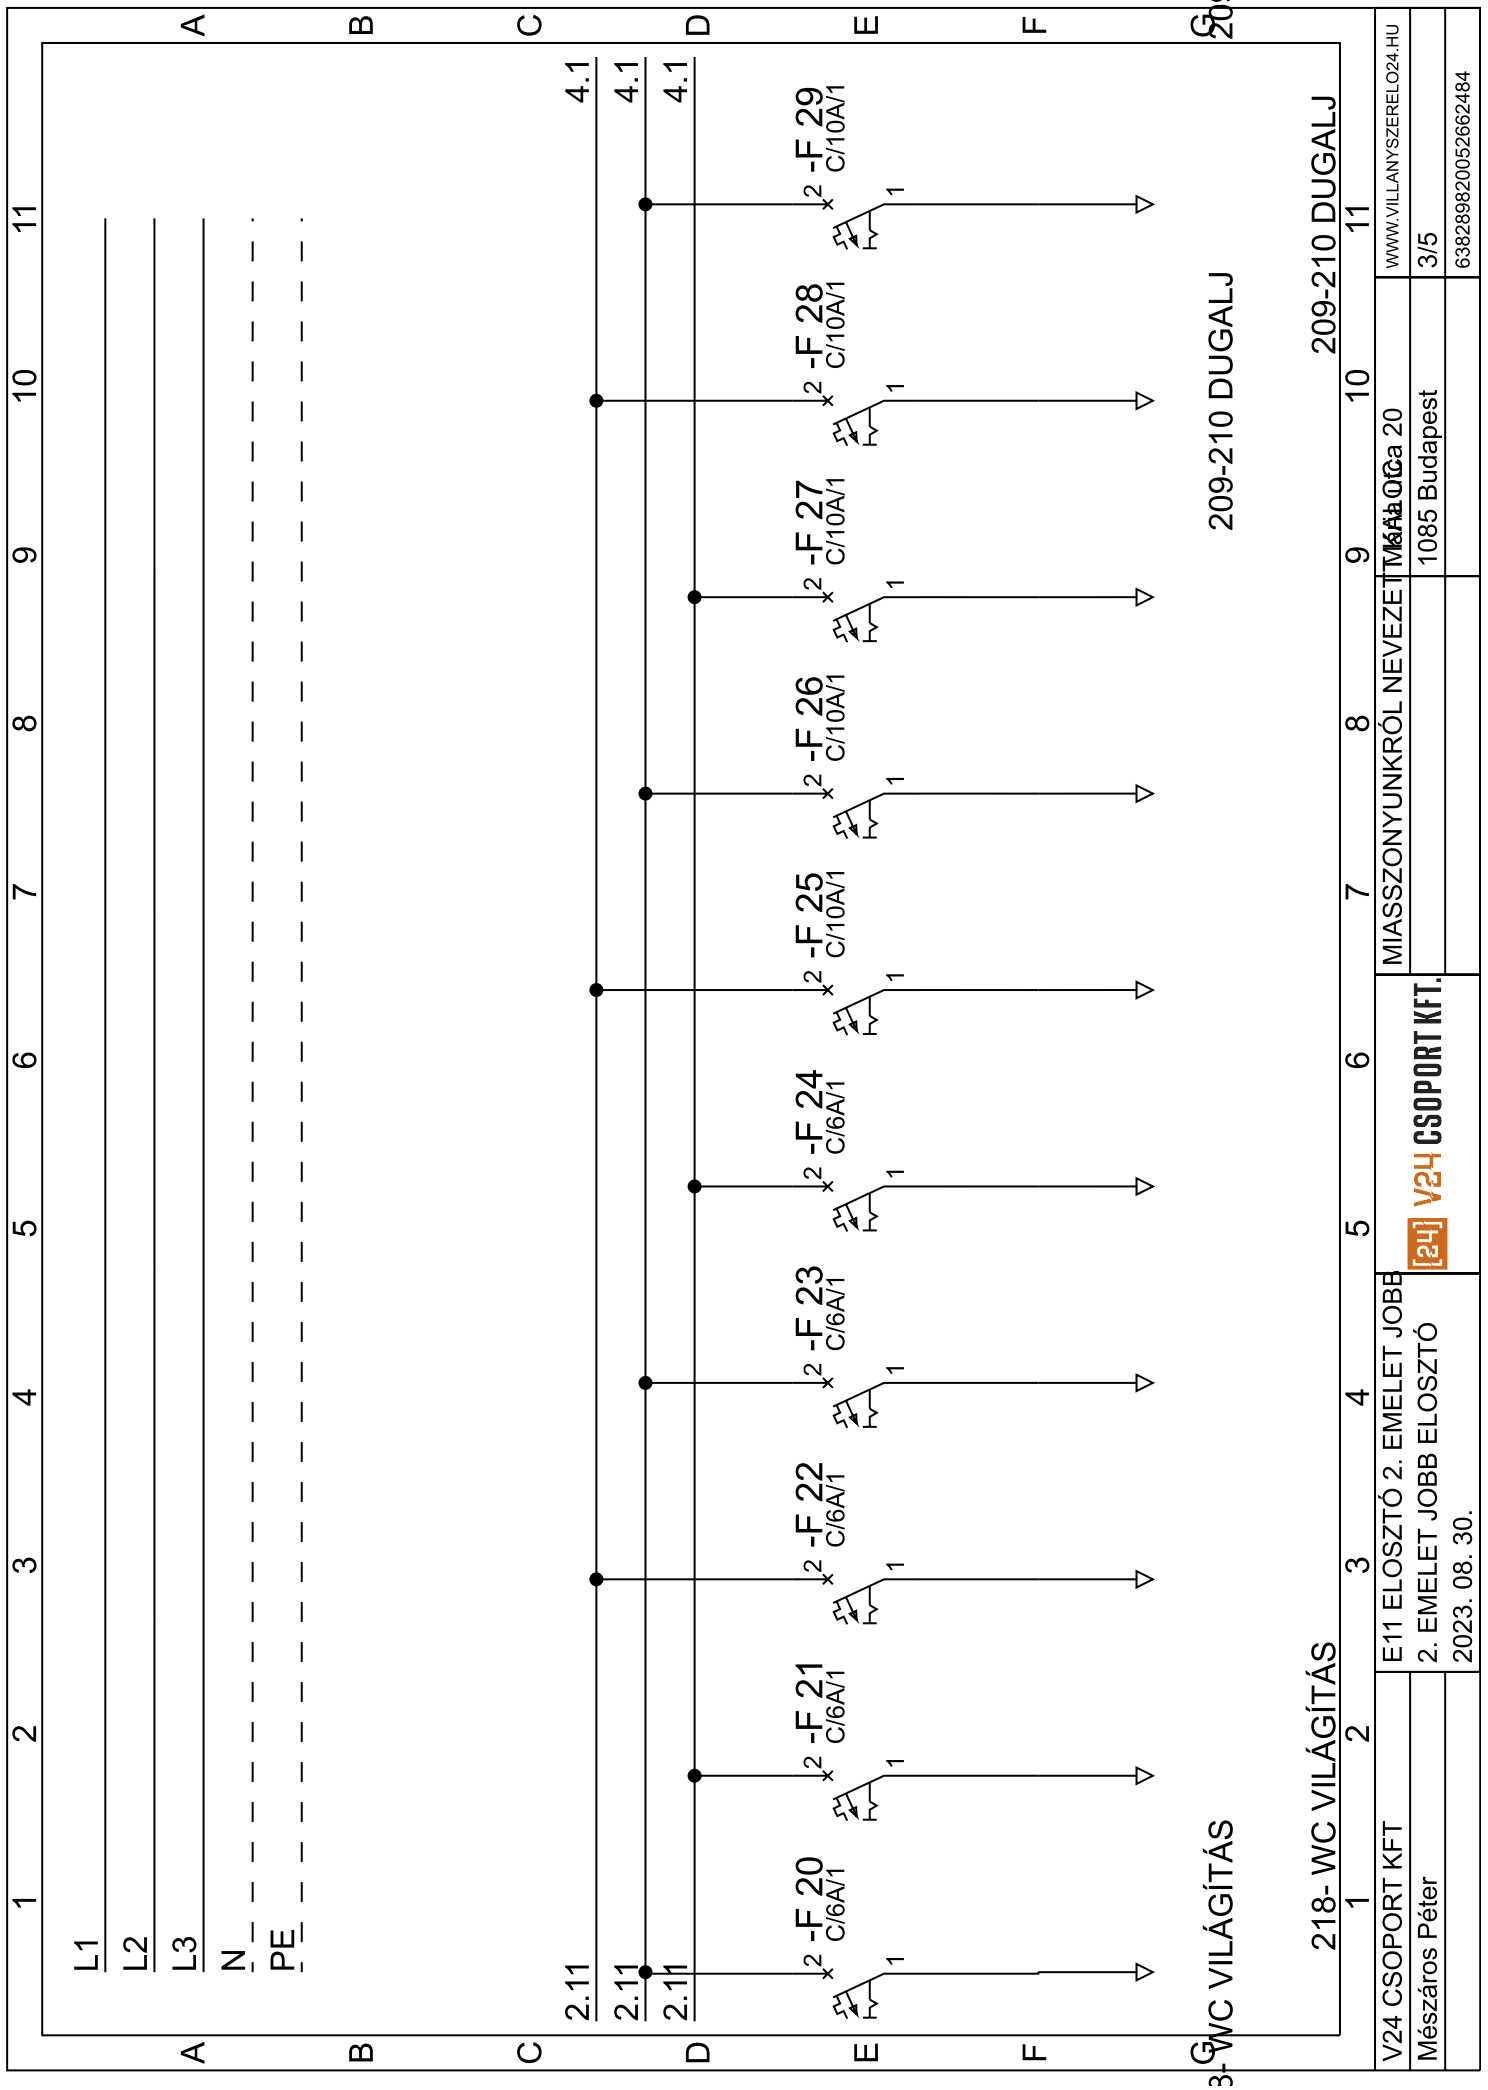

V24 CSOPORT KFT	E11 ELOSZTÓ 2. EMELET JOBB	MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET	MÁBÁ G6a 20	1085 Budapest	3/5	WWW.VILLANYSZERELŐ24.HU
Mészáros Péter	2. EMELET JOBB ELOSZTÓ	[24] V24 CSOPORT KFT.				
	2023. 08. 30.					

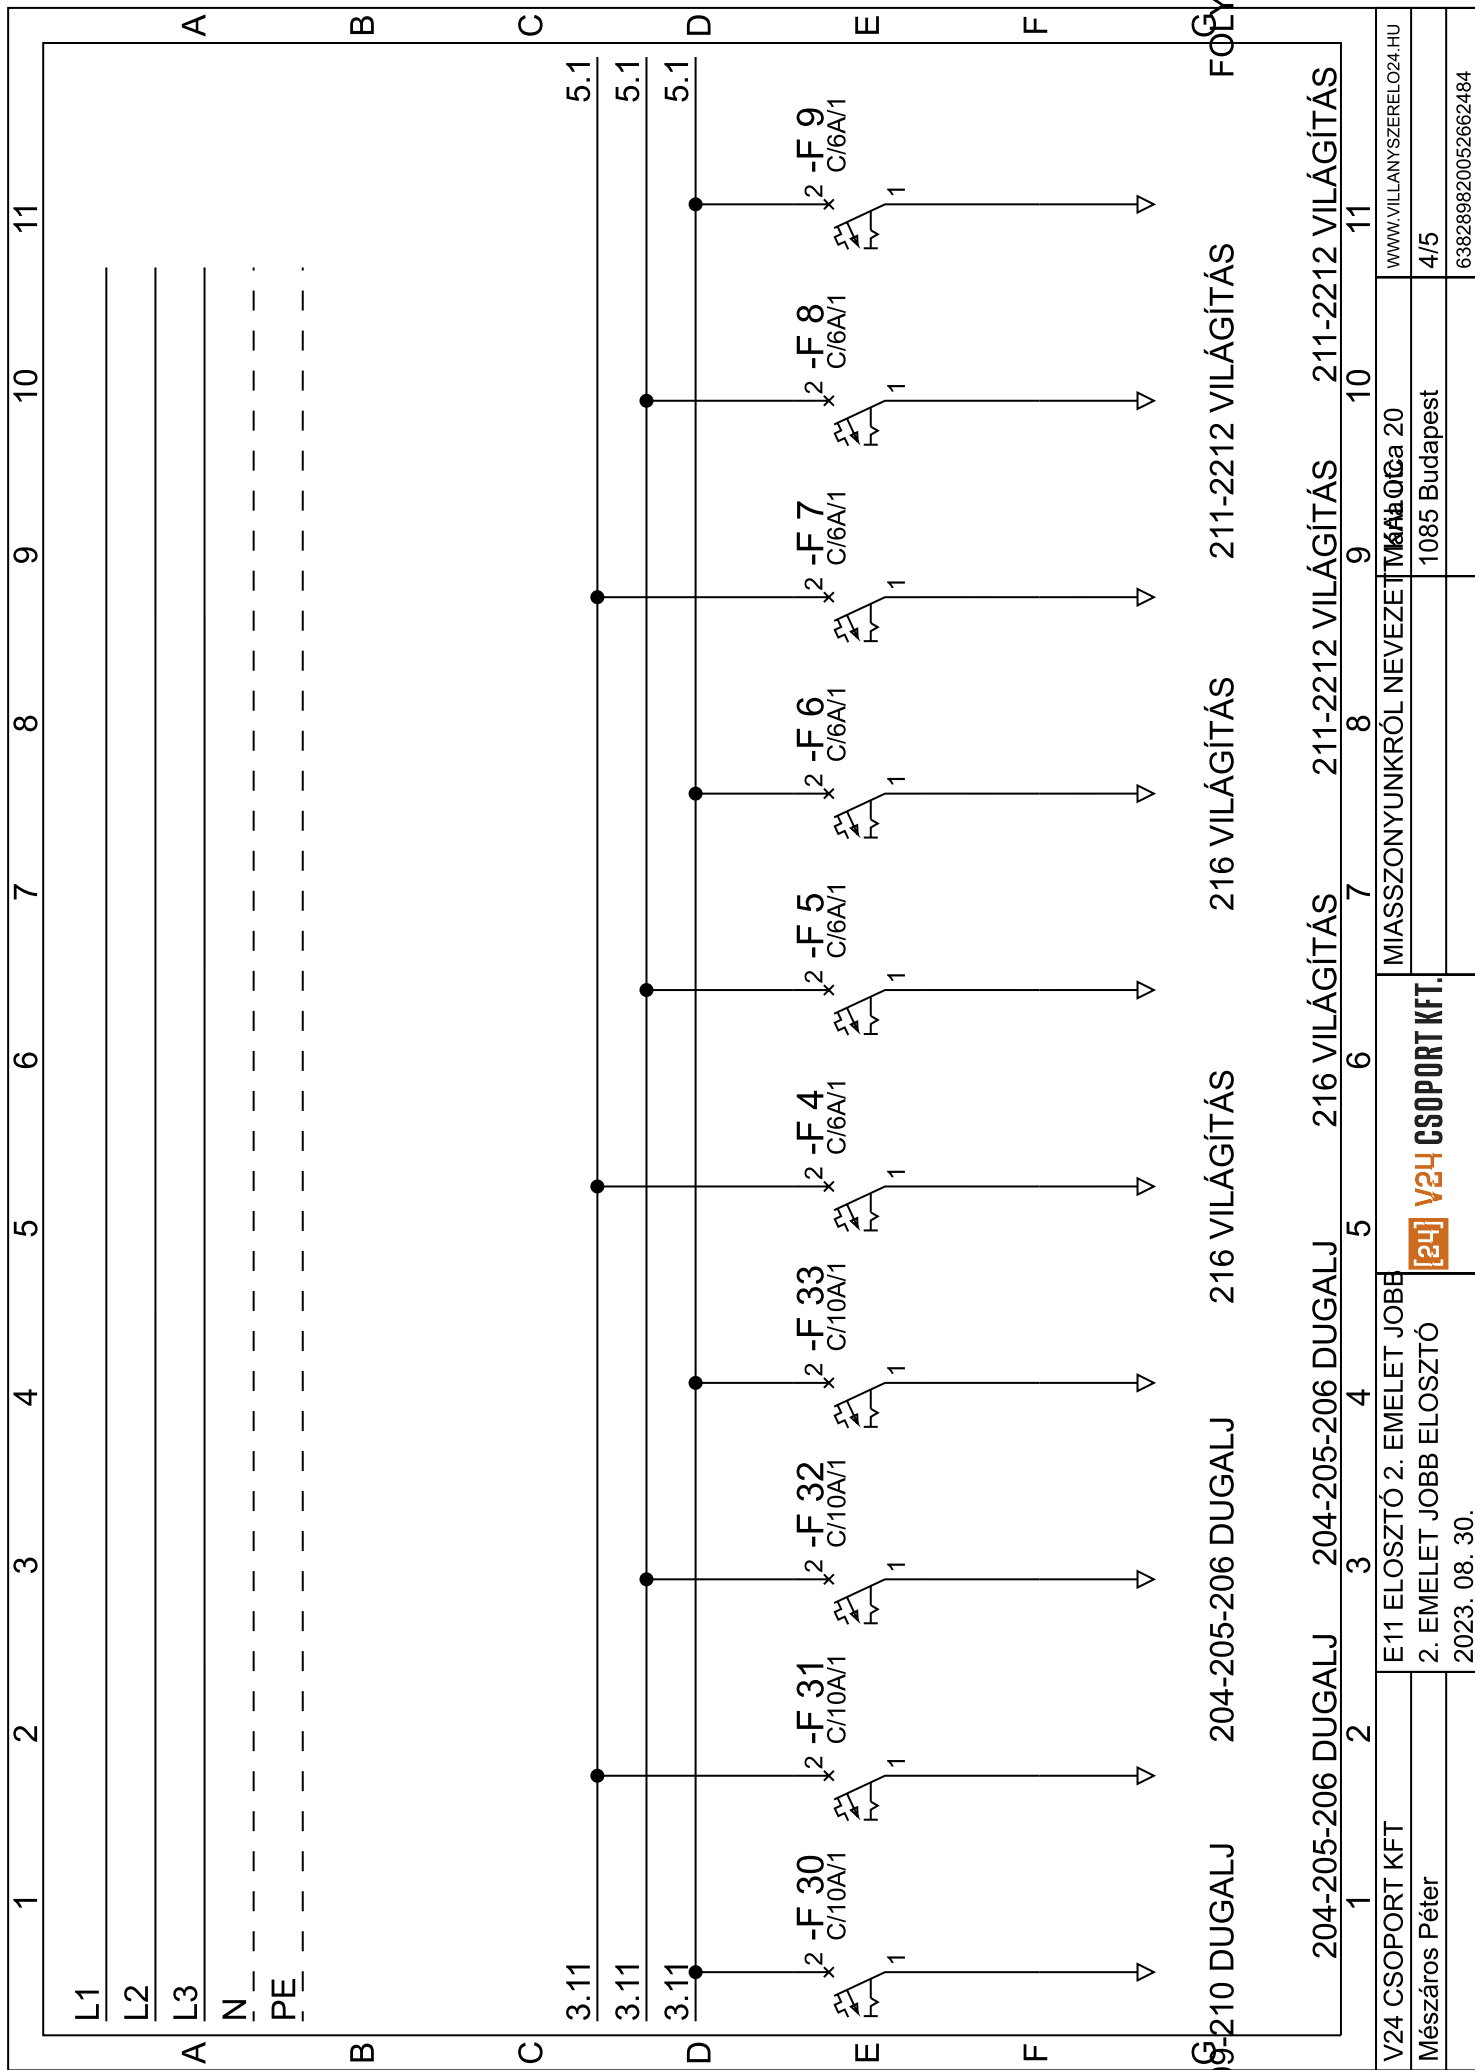

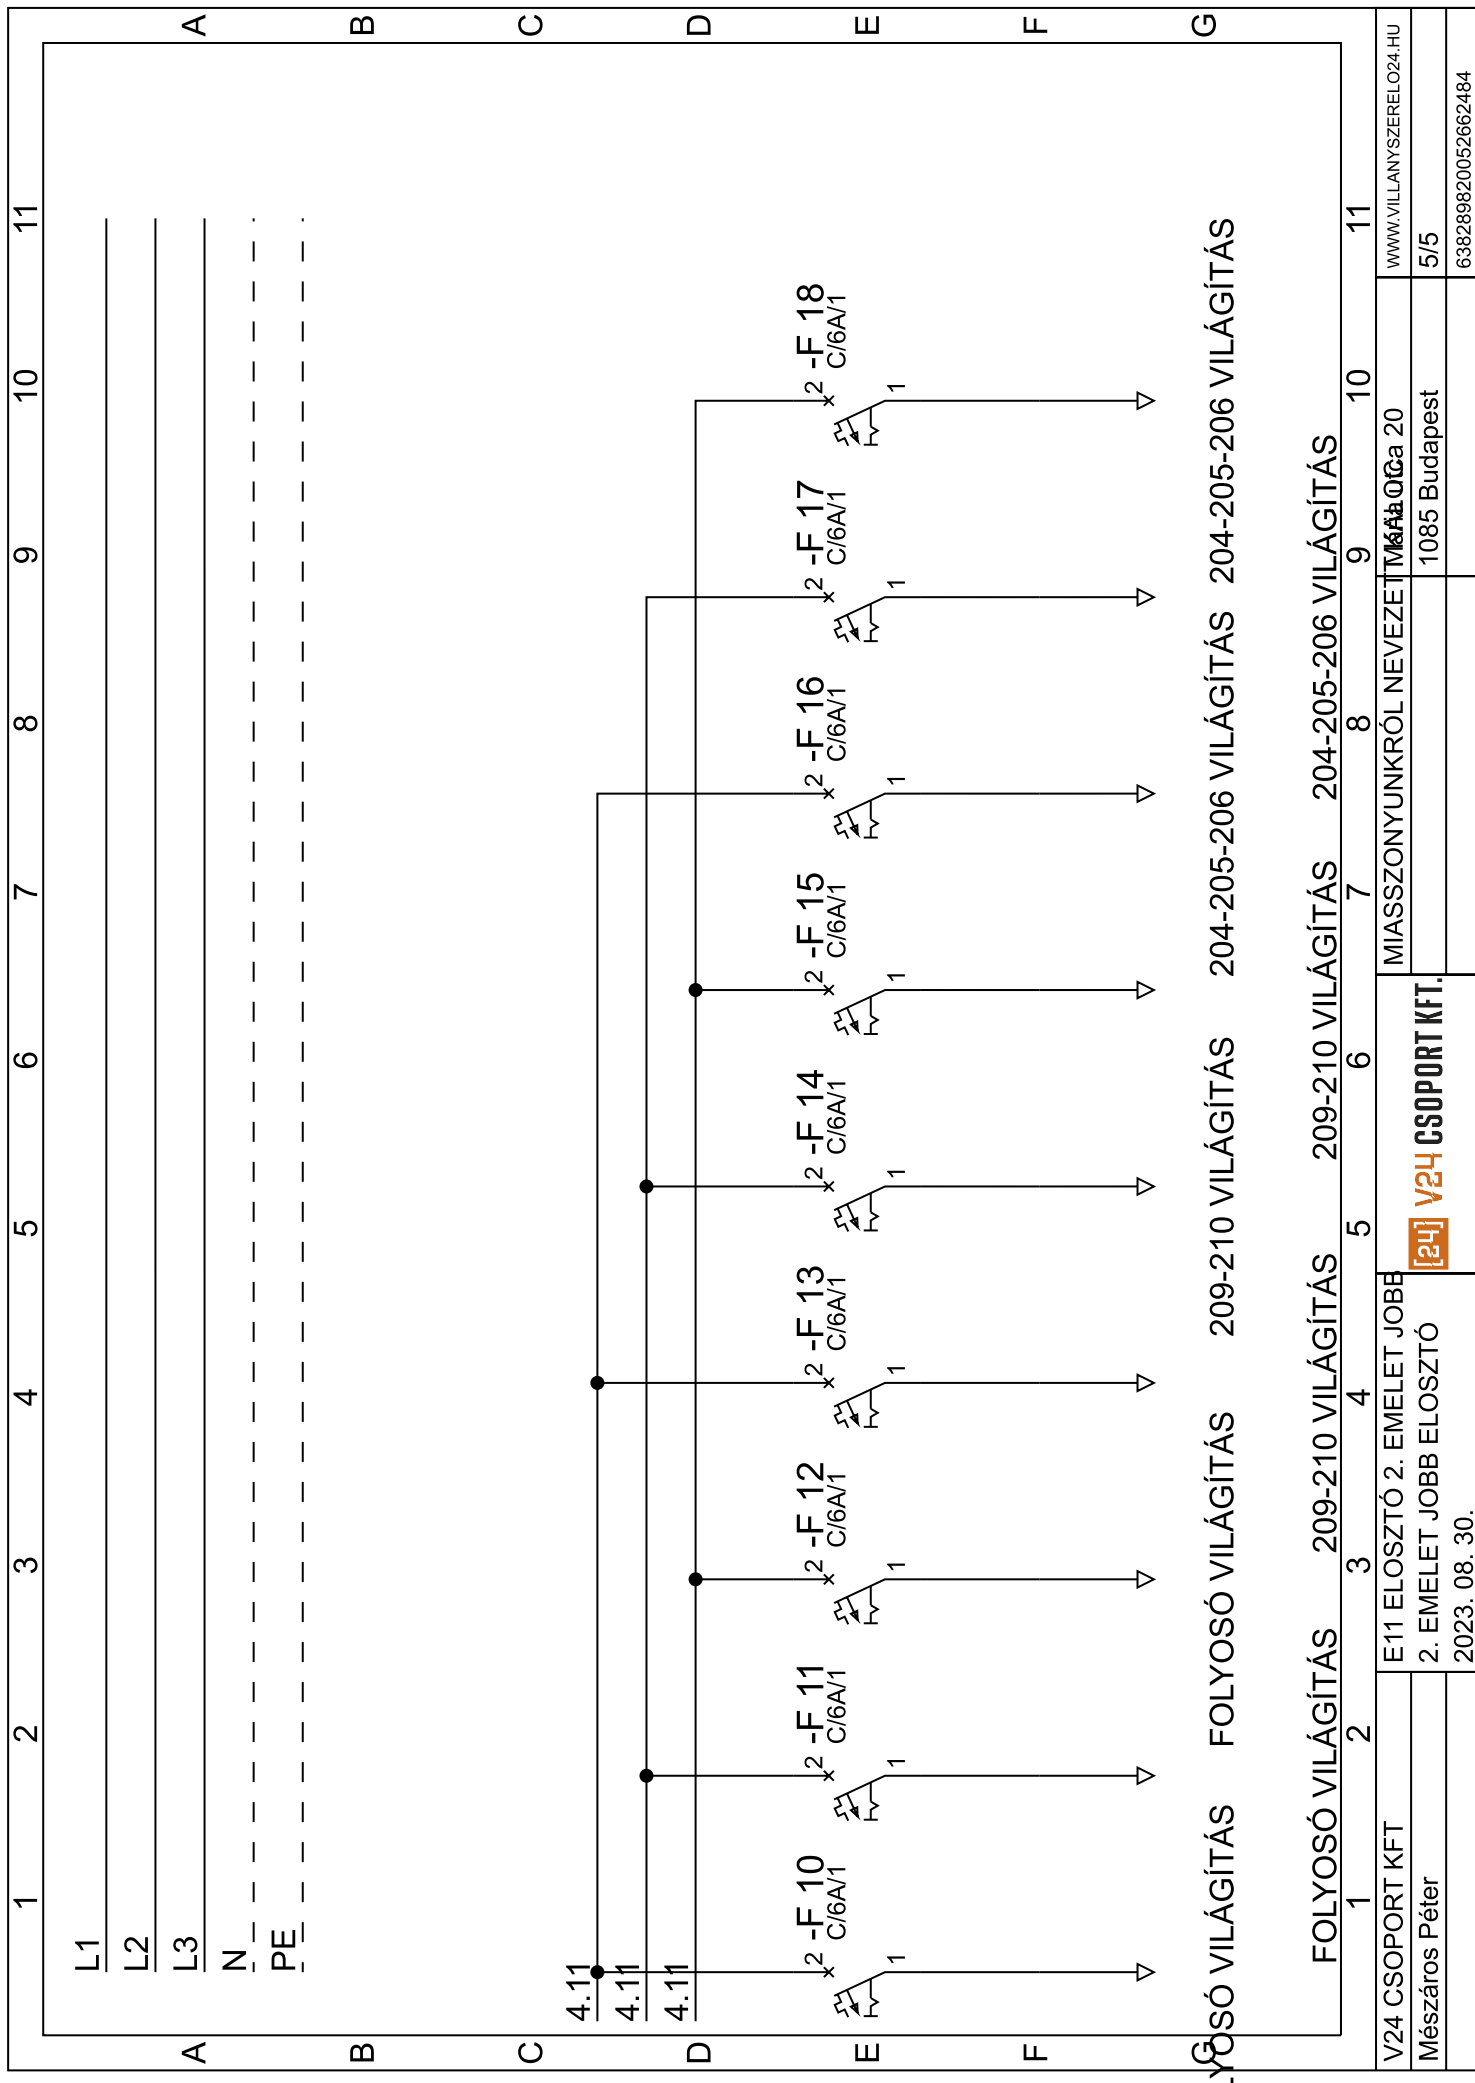

FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS 209-210 VILÁGÍTÁS 204-205-206 VILÁGÍTÁS

V24 CSOPORT KFT	E11 ELOSZTÓ 2. EMELET JOBB	MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET	1085 Budapest	5/5	638289820052662484
Mészáros Péter	2. EMELET JOBB ELOSZTÓ	[24] V24 CSOPORT KFT.			
	2023. 08. 30.				



Hőmérséklet emelkedés számítás

Szekrény típus

BK080158--

Szekrény méretek

Szélesség

395 mm

Magasság

654 mm

Mélység

112 mm

Min. környezeti hőmérséklet

15 °C

Max. környezeti hőmérséklet

30 °C

Hőmérséklet a szekrény tetejénél

50,8 °C

Hőmérséklet emelkedés a szekrény tetejénél

20,8 K

Szekrény elhelyezés

Falhoz állított

Feltételezett terhelési tényező

0,600

Betáplálás névleges áramerőssége

40 A

Komponens hőveszteség

97,0 Watt

Maradék hőleadó képesség

56,1 Watt

További hőveszteség

0,0 Watt

Szabványok


EN61439_1, EN61439_3

Értékelés

A választott szekrény és készülékek kombinációja az IEC 60890 szerint megfelel.

A melegedés számítás max. 630A-es betáplálásig alkalmazható.

Megfelelőségi nyilatkozat

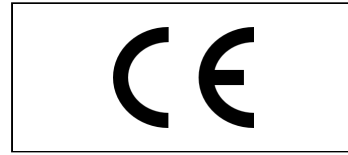

V24 CSOPORT KFT
Mészáros Péter
Tigriskő utca 22 A1
1188 Budapest
+36306040927
villanyszerelononstop@gmail.com
VILLANYSZERELO24.HU

Kijelentjük, hogy a termék megfelel a követelményeknek és a műszaki előírásoknak. A termék normál körülmények között biztonságos és megfelel az elektromágneses összeférhetőség műszaki követelményeinek.

Név	E11 ELOSZTÓ 2. EMELET JOBB
Rendelési szám	BK080158--
Számítás azonosító	638289820052662484
Leírás	2. EMELET JOBB ELOSZTÓ II. osztály 400 V 40 A 50 Hz
IP védettség	IP40
EMC szabvány	
Szabványok	EN61439_1,EN61439_3
Gyártás ideje hó/év	35 / 23

Hely :
Dátum :

Név :
Munka megnevezése :

Adattábla

[24] V24 CSOPORT KFT.		V24 CSOPORT KFT Mészáros Péter 1188 Budapest Tigriskő utca 22 A1		CE 35 / 23
		Figyelem!		
A burkolat eltávolítása veszélyes. Üzembehelyezés előtt ellenőrizze a kötésponokat!				
Rendelési szám	BK080158--	Méret	395 x 654 x 112	
Gyártás ideje hó/év	35 / 23	Hálózat	TN-S	
Max. környezeti hőmérs	30 °C	Fzisok száma	3	Védettség II. osztály
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61439-1	<input type="checkbox"/> EN 61439-2	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61439-3		
<input type="checkbox"/> ÖVE-IM 12/1980	<input type="checkbox"/> IEC/EN 60670-24			
Névleges feszültség Un	<u>400 V</u>	Névleges áram InA	<u>40 A</u>	
Vezérlő feszültség AC	<u>400 V</u>	DC	<u>0 V</u>	
Névleges frekvencia f	<u>50 Hz</u>	Zárlati áram Icw	<u>6 kA</u>	
Feltételezett terhelési tényező RDF	<u>0,600</u>	IP védettség	<u>IP40</u>	
Számítás azonosító	<u>638289820052662484</u>	Tömeg	<u>8,7 kG</u>	
Rendelési szám	<u>WWW.VILLANYSZERELO24.HU</u>			