

Kapcsolókészülék neve

E14 ELOSZTÓ 3. EMELET J

Beruházó

MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI

Mária utca 20
1085 Budapest

Szállítási cím (építkezés)

Mária utca 20,
1085 Budapest

Projekt

E14 ELOSZTÓ 3. EM. J
3. EMELET "JOBBI" ELOSZTÓ

Megjegyzés

MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI
ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATA

Létrehozva	2023. 08. 30.	Rendelési szám	WWW.VILLANYSZER ELO24.HU	Következő ellenőrzés	2024. 08. 20.
Rajzszám	638289827949593389	Építési szerződés		Oldalak száma	13

A kapcsolóberendezés mechanikailag ellenőrizve.

A kapcsolóberendezés villamosan ellenőrizve.

Figyelem: a készülékek méretezésénél vegye figyelembe az MSZ EN 61439 előírásait!

Megjegyzés :



Projekt specifikáció - anyaglista

Rendelési szám	Név	Mennyiség	Hőmérséklet határ [°C]	Hővesztés [Watt]
BK080158--	Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 72KE, teli ajtó falonkívüli lakáselosztó, 4 soros, 72 modulos, teli ajtó, IP 40, MA=652 SZÉ=396 MÉ=112mm	1	Min: -25,0 Max: 60,0	-68
AM617132--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 32A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	3	Min: -35,0 Max: 70,0	8,1
AM617106--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 6A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	21	Min: -35,0 Max: 70,0	39,9
AM617110--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 10A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	24	Min: -35,0 Max: 70,0	28,8
AR054103--	Hibaáram kapcsoló AMPARO 10kA 40A, 4 pólusú, 30mA, A AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	1	Min: -25,0 Max: 60,0	17




Pozíció táblázat

Rendelési szám	Pozíció	Rendelési szám	Pozíció	Rendelési szám	Pozíció
AM617106--	-F 4,-F 5,-F 6,-F 7,-F 8,-F 9,-F 10,-F 11,-F 12,-F 13,-F 14,-F 15,-F 16,-F 17,-F 18,-F 19,-F 20,-F 21,-F 22,-F 23,-F 24	AM617110--	-F 25,-F 26,-F 27,-F 28,-F 29,-F 30,-F 31,-F 32,-F 33,-F 34,-F 35,-F 36,-F 37,-F 38,-F 39,-F 40,-F 41,-F 42,-F 43,-F 44,-F 45,-F 46,-F 47,-F 48	AM617132--	-F 1,-F 2,-F 3
AR054103--	-Q 1				





Áramkör jegyzék

Pozíció	Villamos leírás	Megjegyzések
-F 1	C/32A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L1
-F 2	C/32A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L2
-F 3	C/32A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L3
-F 4	C/6A/1	311 VILÁGÍTÁS
-F 5	C/6A/1	311 VILÁGÍTÁS
-F 6	C/6A/1	311 VILÁGÍTÁS
-F 7	C/6A/1	FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS
-F 8	C/6A/1	FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS
-F 9	C/6A/1	FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS
-F 10	C/6A/1	309-310 VILÁGÍTÁS
-F 11	C/6A/1	309-310 VILÁGÍTÁS
-F 12	C/6A/1	309-310 VILÁGÍTÁS
-F 13	C/6A/1	TARTALÉK
-F 14	C/6A/1	TARTALÉK
-F 15	C/6A/1	NŐI - FÉRFI WC
-F 16	C/6A/1	304-305-306 VILÁGÍTÁS
-F 17	C/6A/1	304-305-306 VILÁGÍTÁS
-F 18	C/6A/1	304-305-306 VILÁGÍTÁS
-F 19	C/6A/1	316 VILÁGÍTÁS
-F 20	C/6A/1	316 VILÁGÍTÁS
-F 21	C/6A/1	316 VILÁGÍTÁS
-F 22	C/6A/1	313-314-315 VILÁGÍTÁS
-F 23	C/6A/1	313-314-315 VILÁGÍTÁS
-F 24	C/6A/1	313-314-315 VILÁGÍTÁS
-F 25	C/10A/1	313-315-314 DUGALJ
-F 26	C/10A/1	313-315-314 DUGALJ
-F 27	C/10A/1	313-315-314 DUGALJ
-F 28	C/10A/1	NŐI -FÉRFI WC DUGALJ
-F 29	C/10A/1	NŐI -FÉRFI WC DUGALJ
-F 30	C/10A/1	NŐI -FÉRFI WC DUGALJ
-F 31	C/10A/1	304-305-306 DUGALJ
-F 32	C/10A/1	304-305-306 DUGALJ
-F 33	C/10A/1	304-305-306 DUGALJ
-F 34	C/10A/1	317-318-316 DUGALJ
-F 35	C/10A/1	317-318-316 DUGALJ
-F 36	C/10A/1	317-318-316 DUGALJ
-F 37	C/10A/1	TARTALÉK
-F 38	C/10A/1	TARTALÉK
-F 39	C/10A/1	TARTALÉK
-F 40	C/10A/1	TARTALÉK
-F 41	C/10A/1	?
-F 42	C/10A/1	?
-F 43	C/10A/1	312 DUGALJ
-F 44	C/10A/1	311 SIMOVIL DUGALJ
-F 45	C/10A/1	308-309-310 DUGALJ
-F 46	C/10A/1	TARTALÉK
-F 47	C/10A/1	TARTALÉK
-F 48	C/10A/1	?
-Q 1	40A/4P/30mA/A	

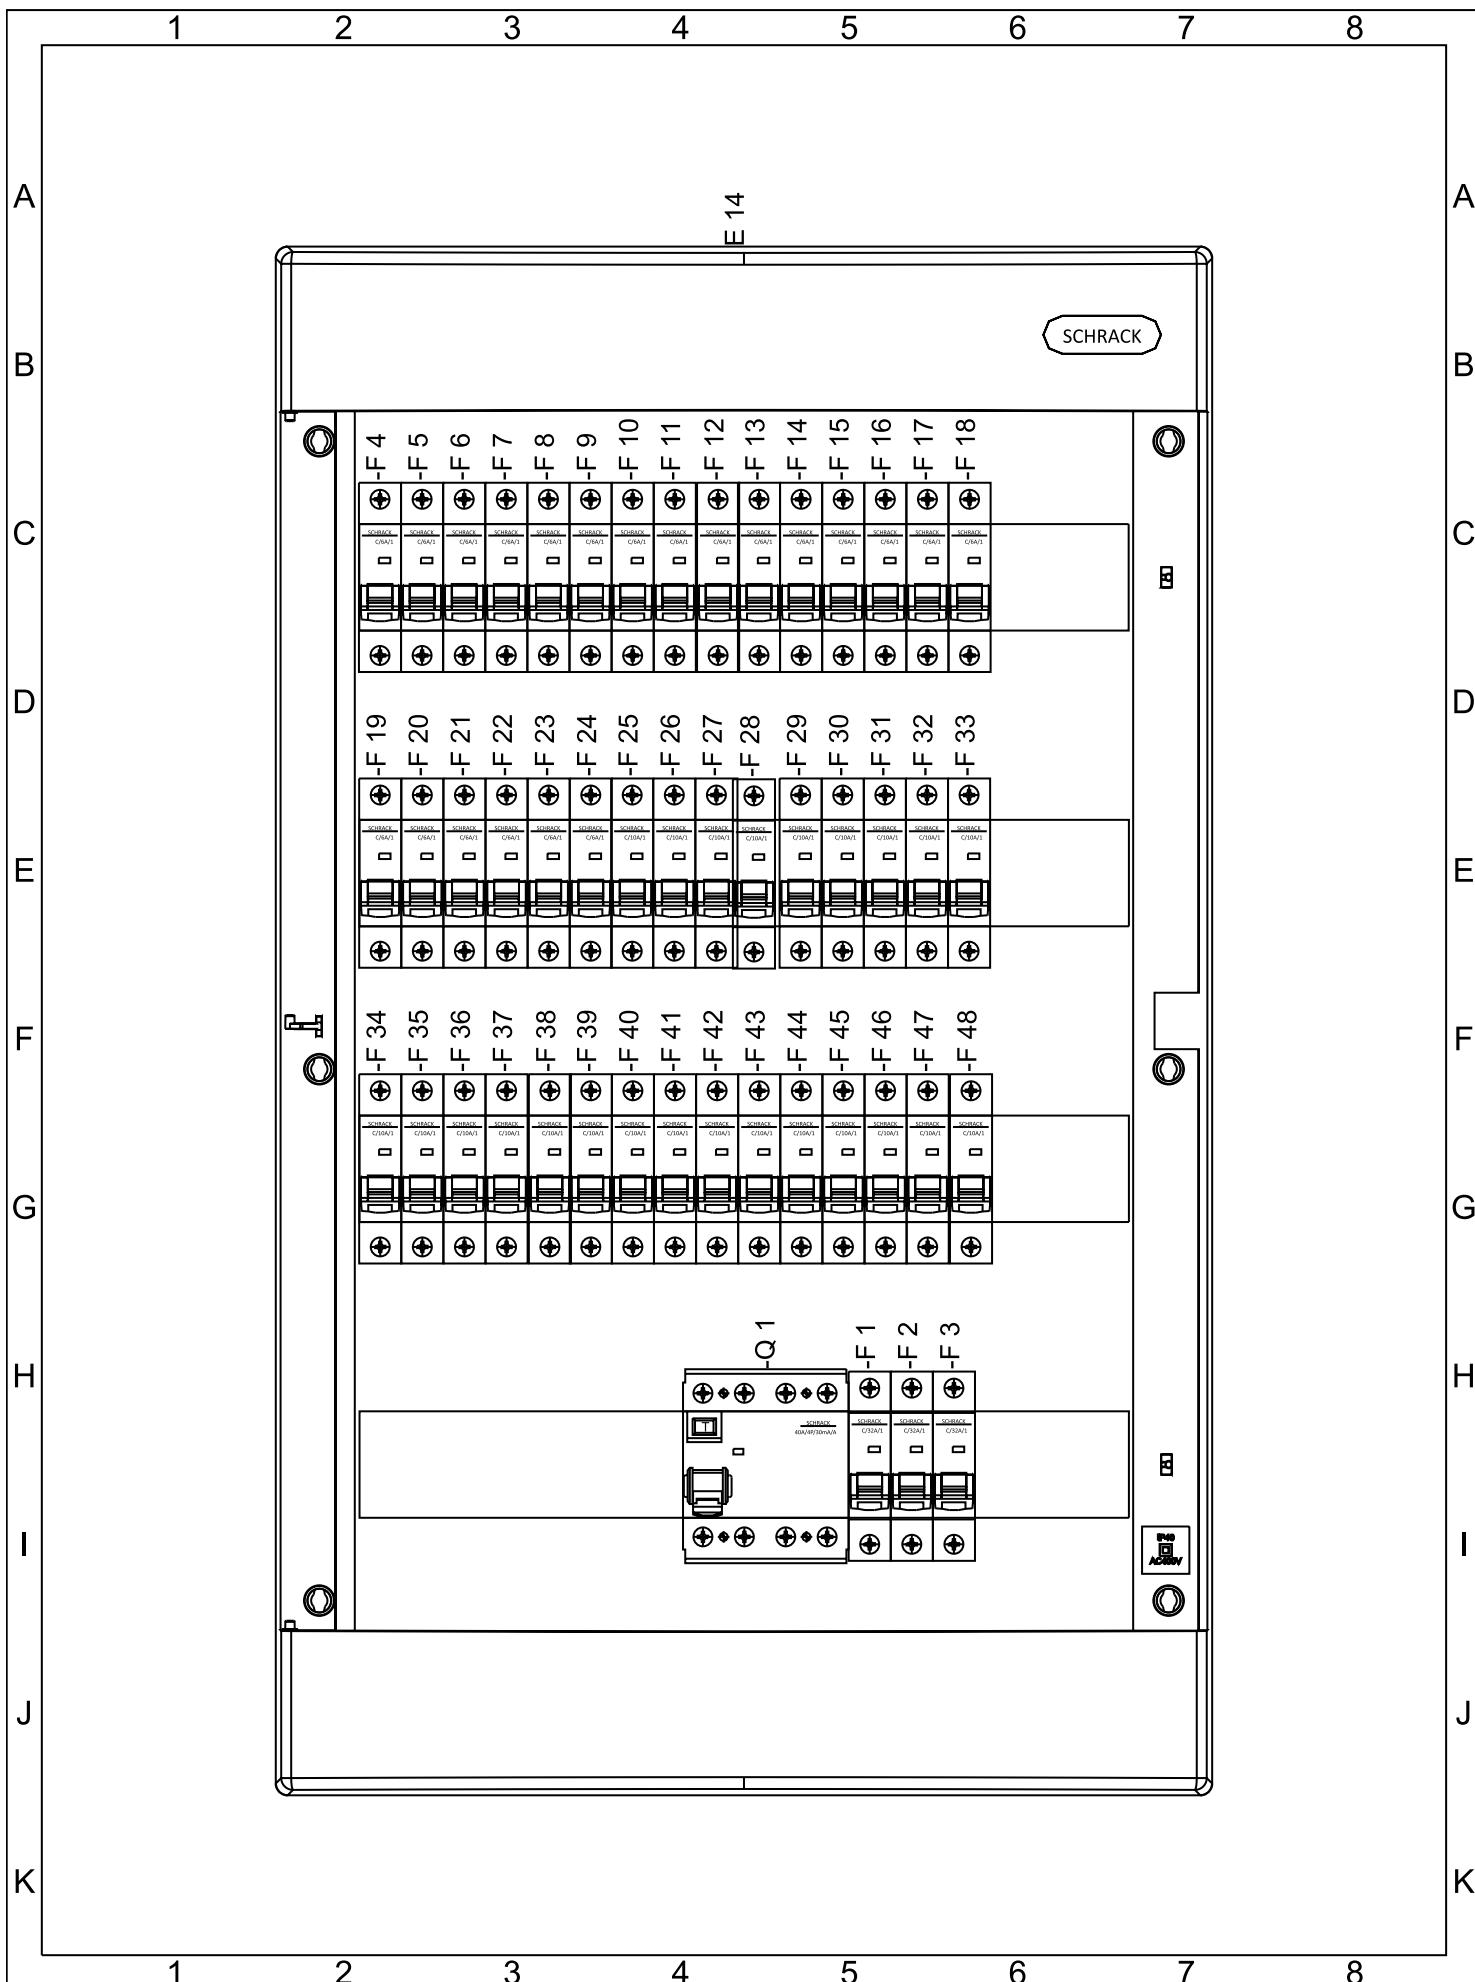


V24 CSOPORT KFT	E14 ELOSZTÓ 3. EM. J	MIASSZONYUNKRÓL	MEVE utca 20,	WWW.VILLANYSZERELO24.HU
Mészáros Péter	3. EMELET "JOB" EL [24] V24 CSOPORT KFT.		1085 Budapest	1
	2023. 08. 30.			638289827949593389

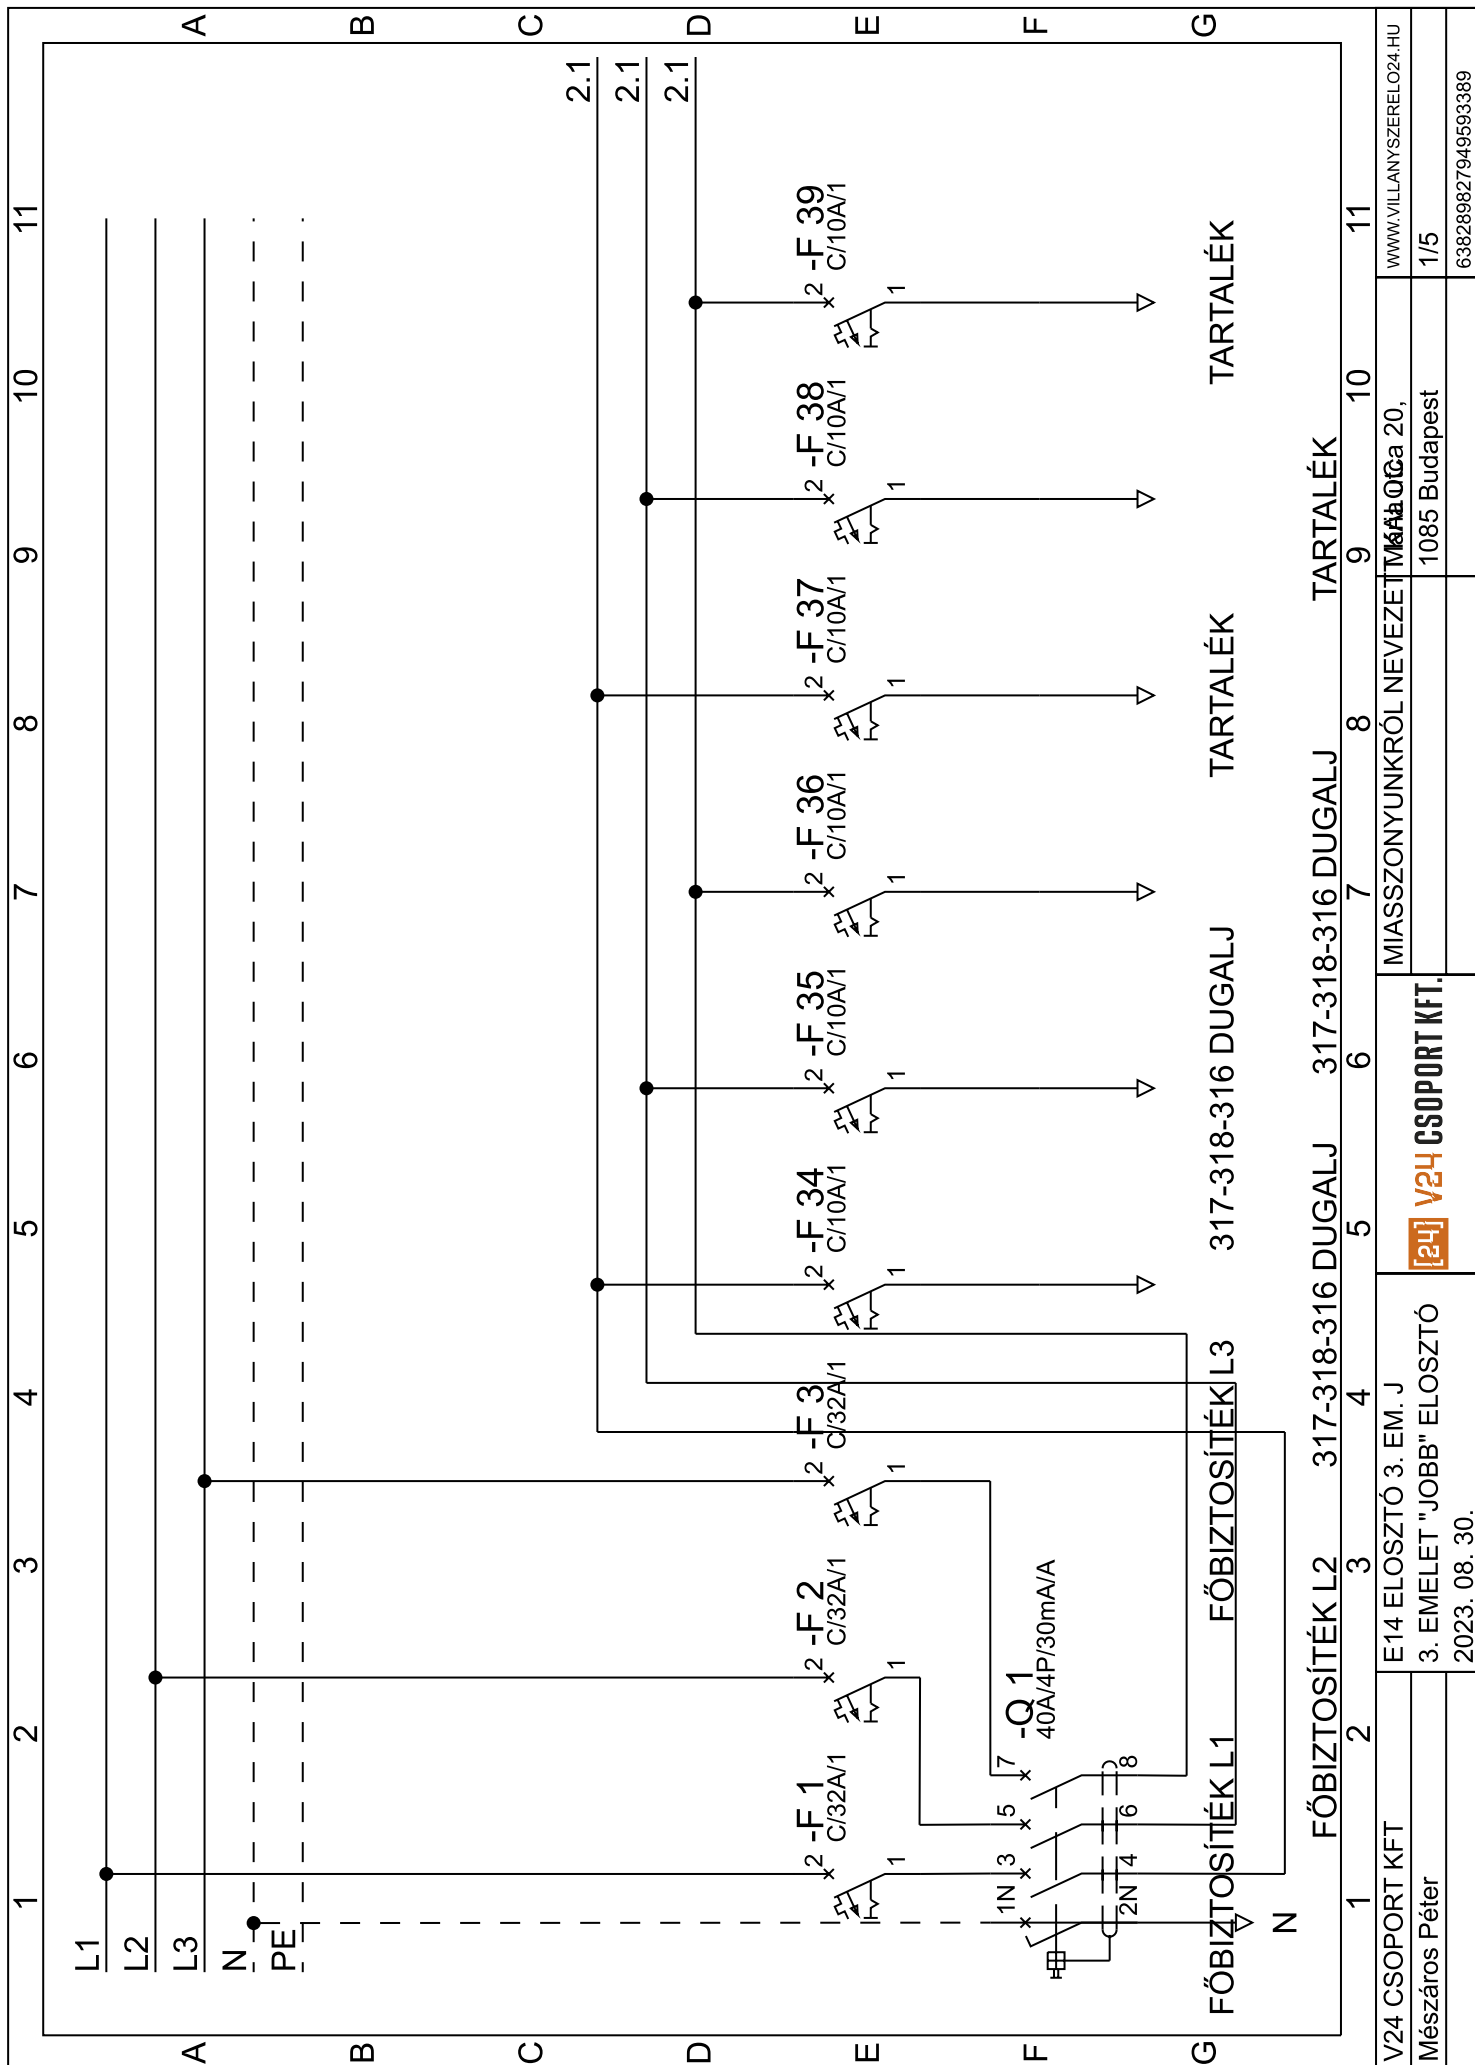

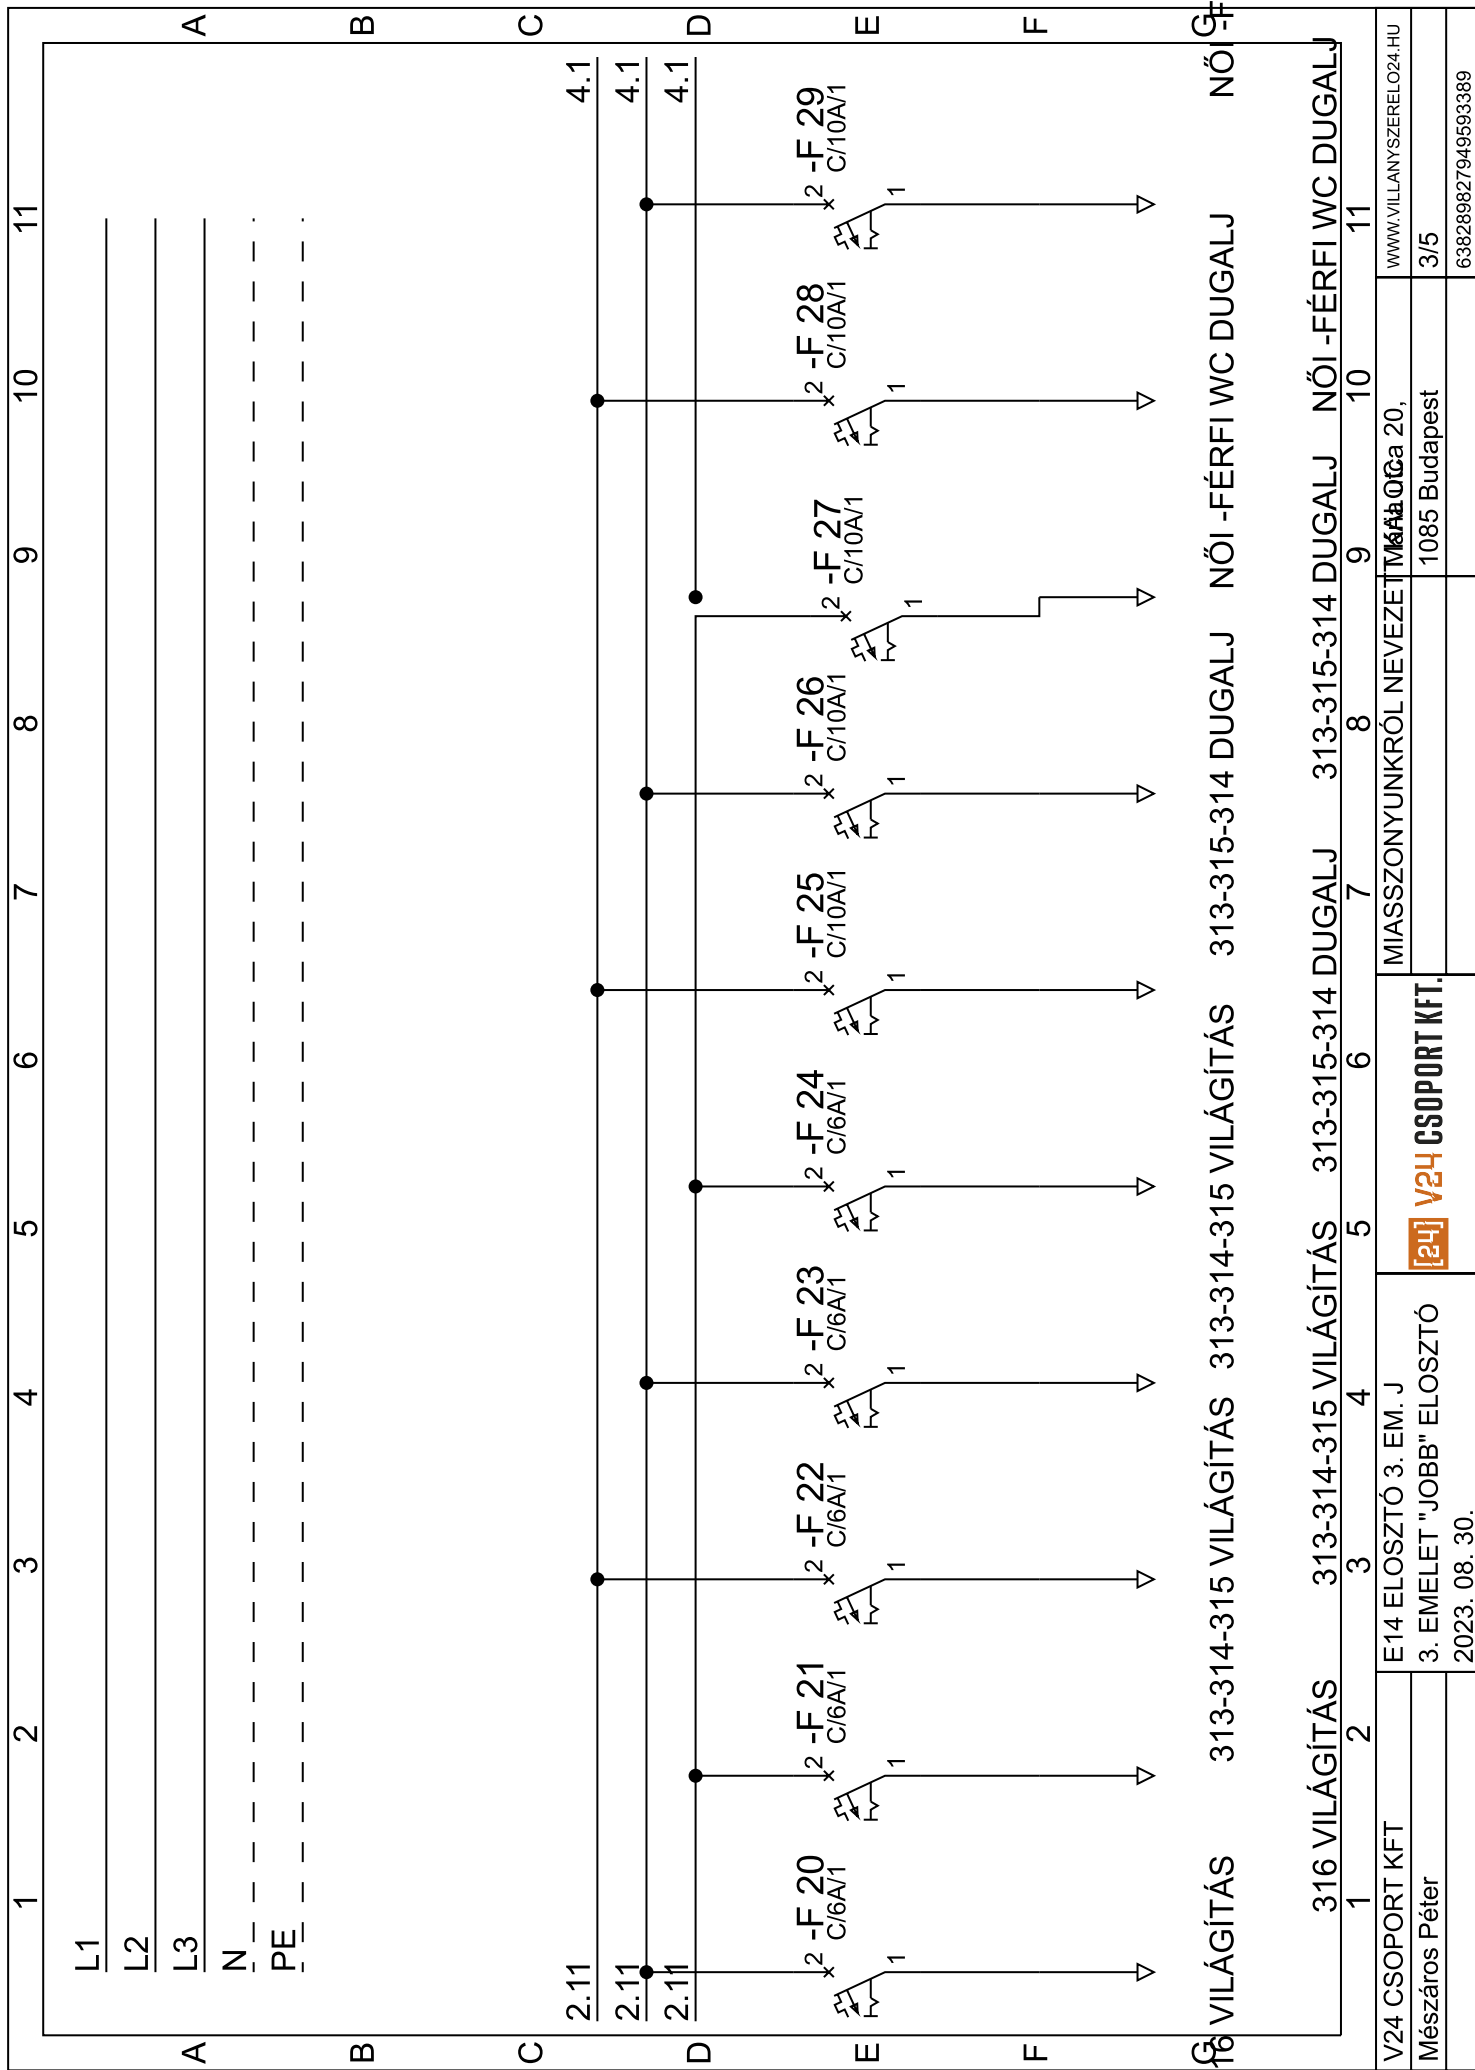


316 VILÁGÍTÁS 313-314-315 VILÁGÍTÁS 313-314-315 VILÁGÍTÁS 313-315-314 DUGALJ 313-315-314 DUGALJ NŐI -FÉRFI WC DUGALJ NŐI -FÉRFI WC DUGALJ

V24 CSOPORT KFT	E14 ELOSZTÓ 3. EM. J	MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET	1085 Budapest	3/5	638289827949593389
Mészáros Péter	3. EMELET "JOBB" ELOSZTÓ	[24] V24 CSOPORT KFT.			
	2023. 08. 30.				

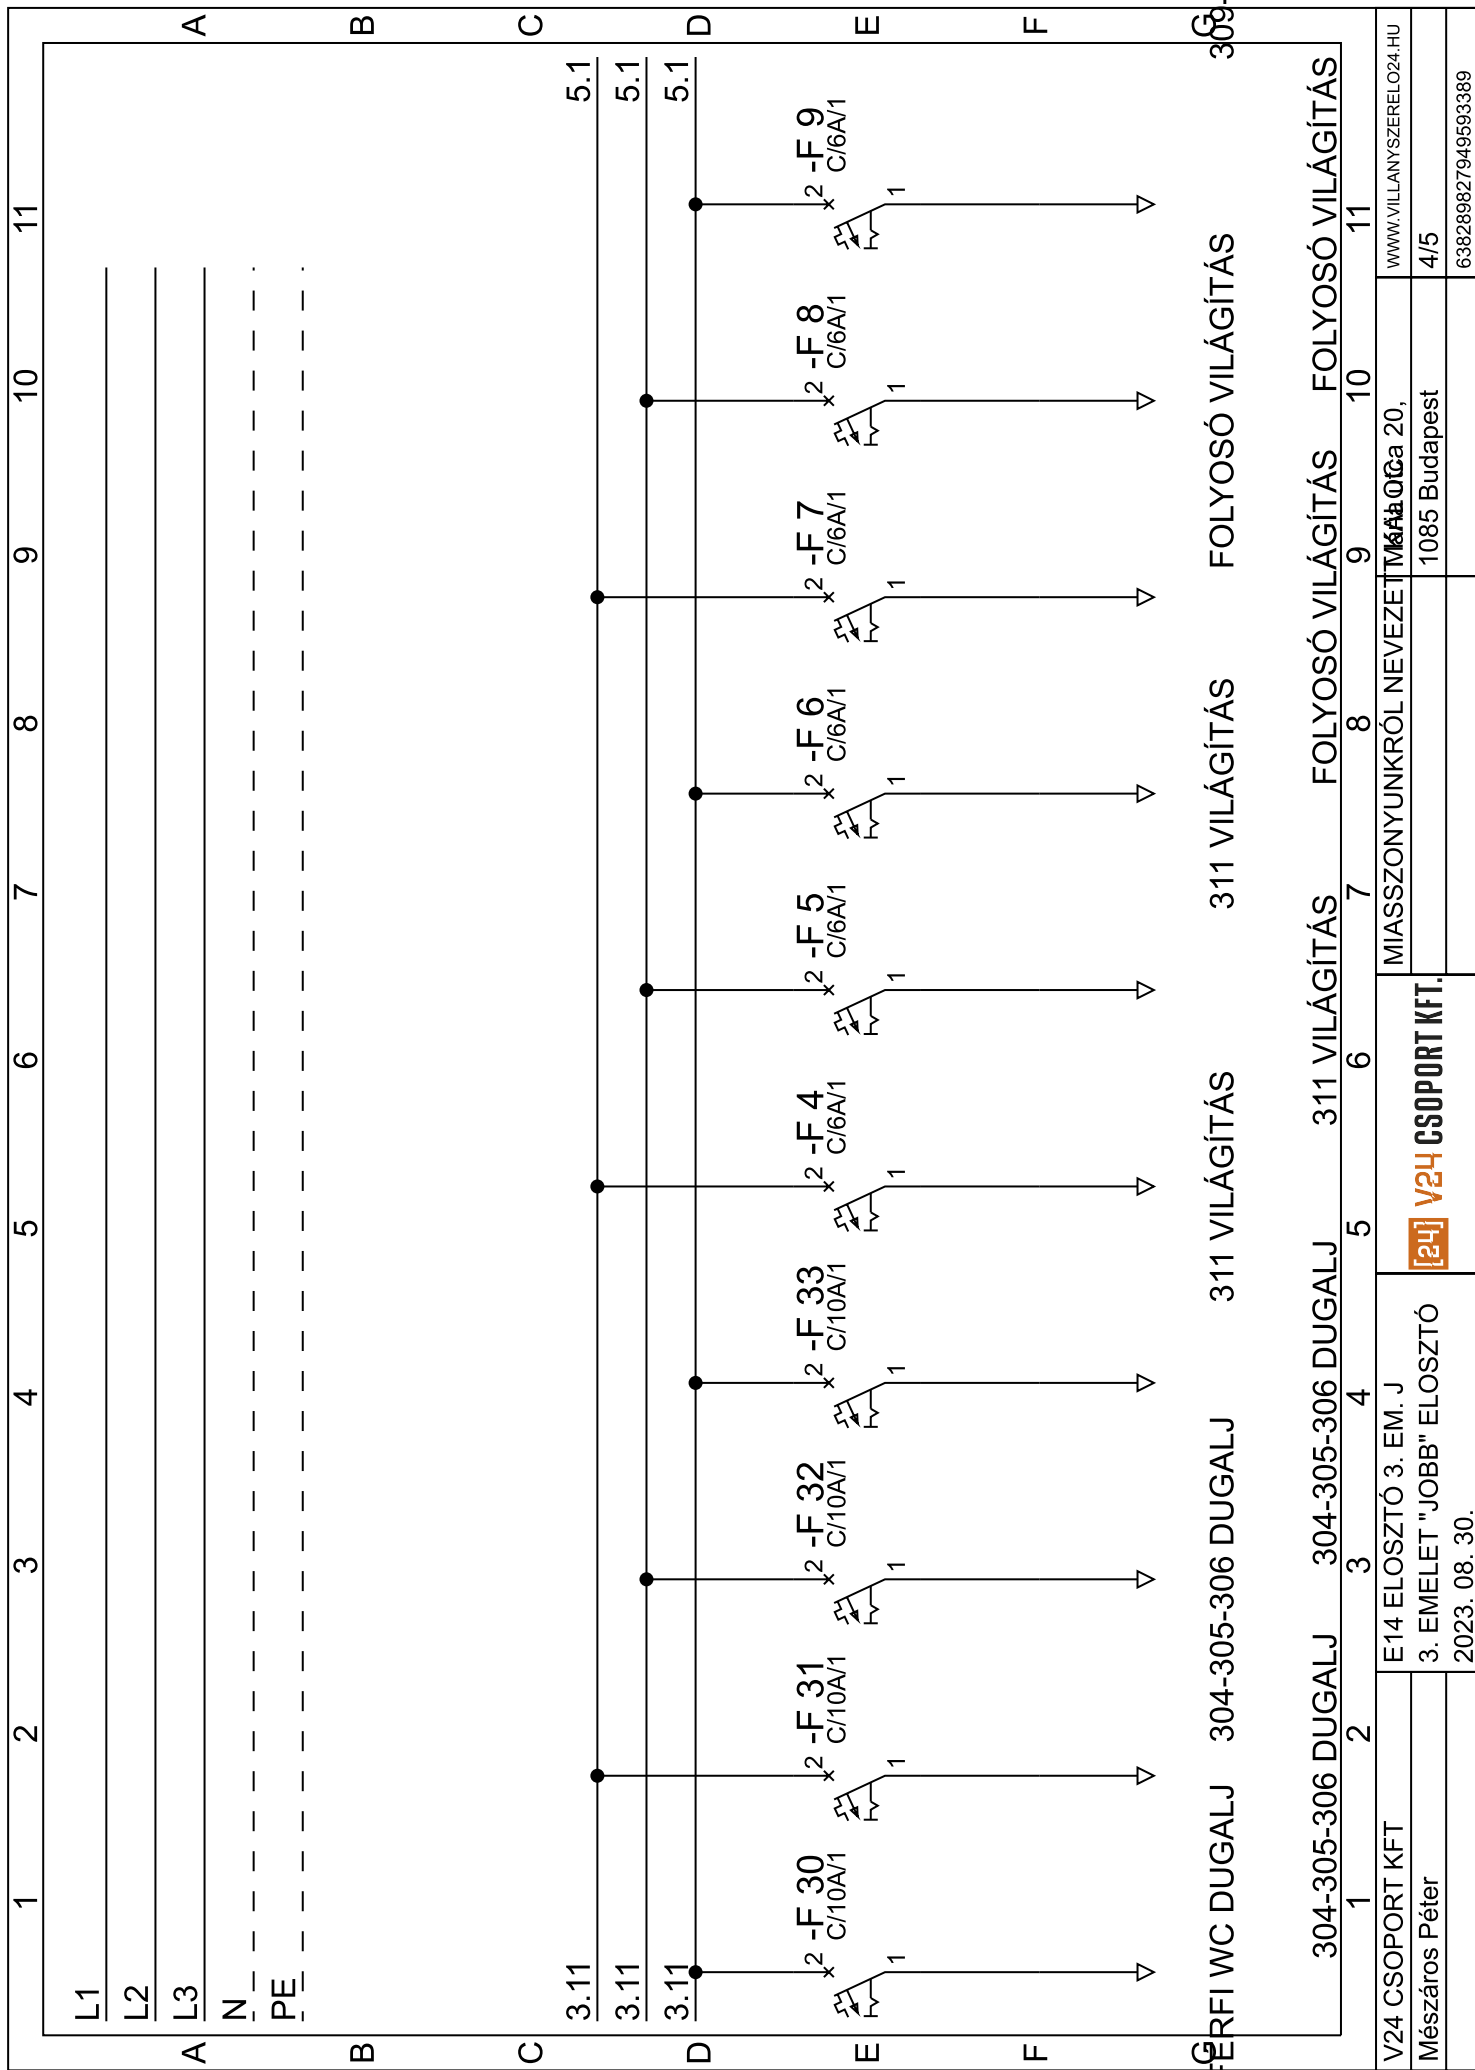

FÉRFI WC DUGALJ 304-305-306 DUGALJ 311 VILÁGÍTÁS 311 VILÁGÍTÁS 311 VILÁGÍTÁS 311 VILÁGÍTÁS FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS

V24 CSOPORT KFT	E14 ELOSZTÓ 3. EM. J	MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET	M&A G&A 20,	WWW.VILLANYSZERELŐ24.HU
Mészáros Péter	3. EMELET "JOBB" ELOSZTÓ	[24] V24 CSOPORT KFT.	1085 Budapest	4/5
	2023. 08. 30.			638289827949593389

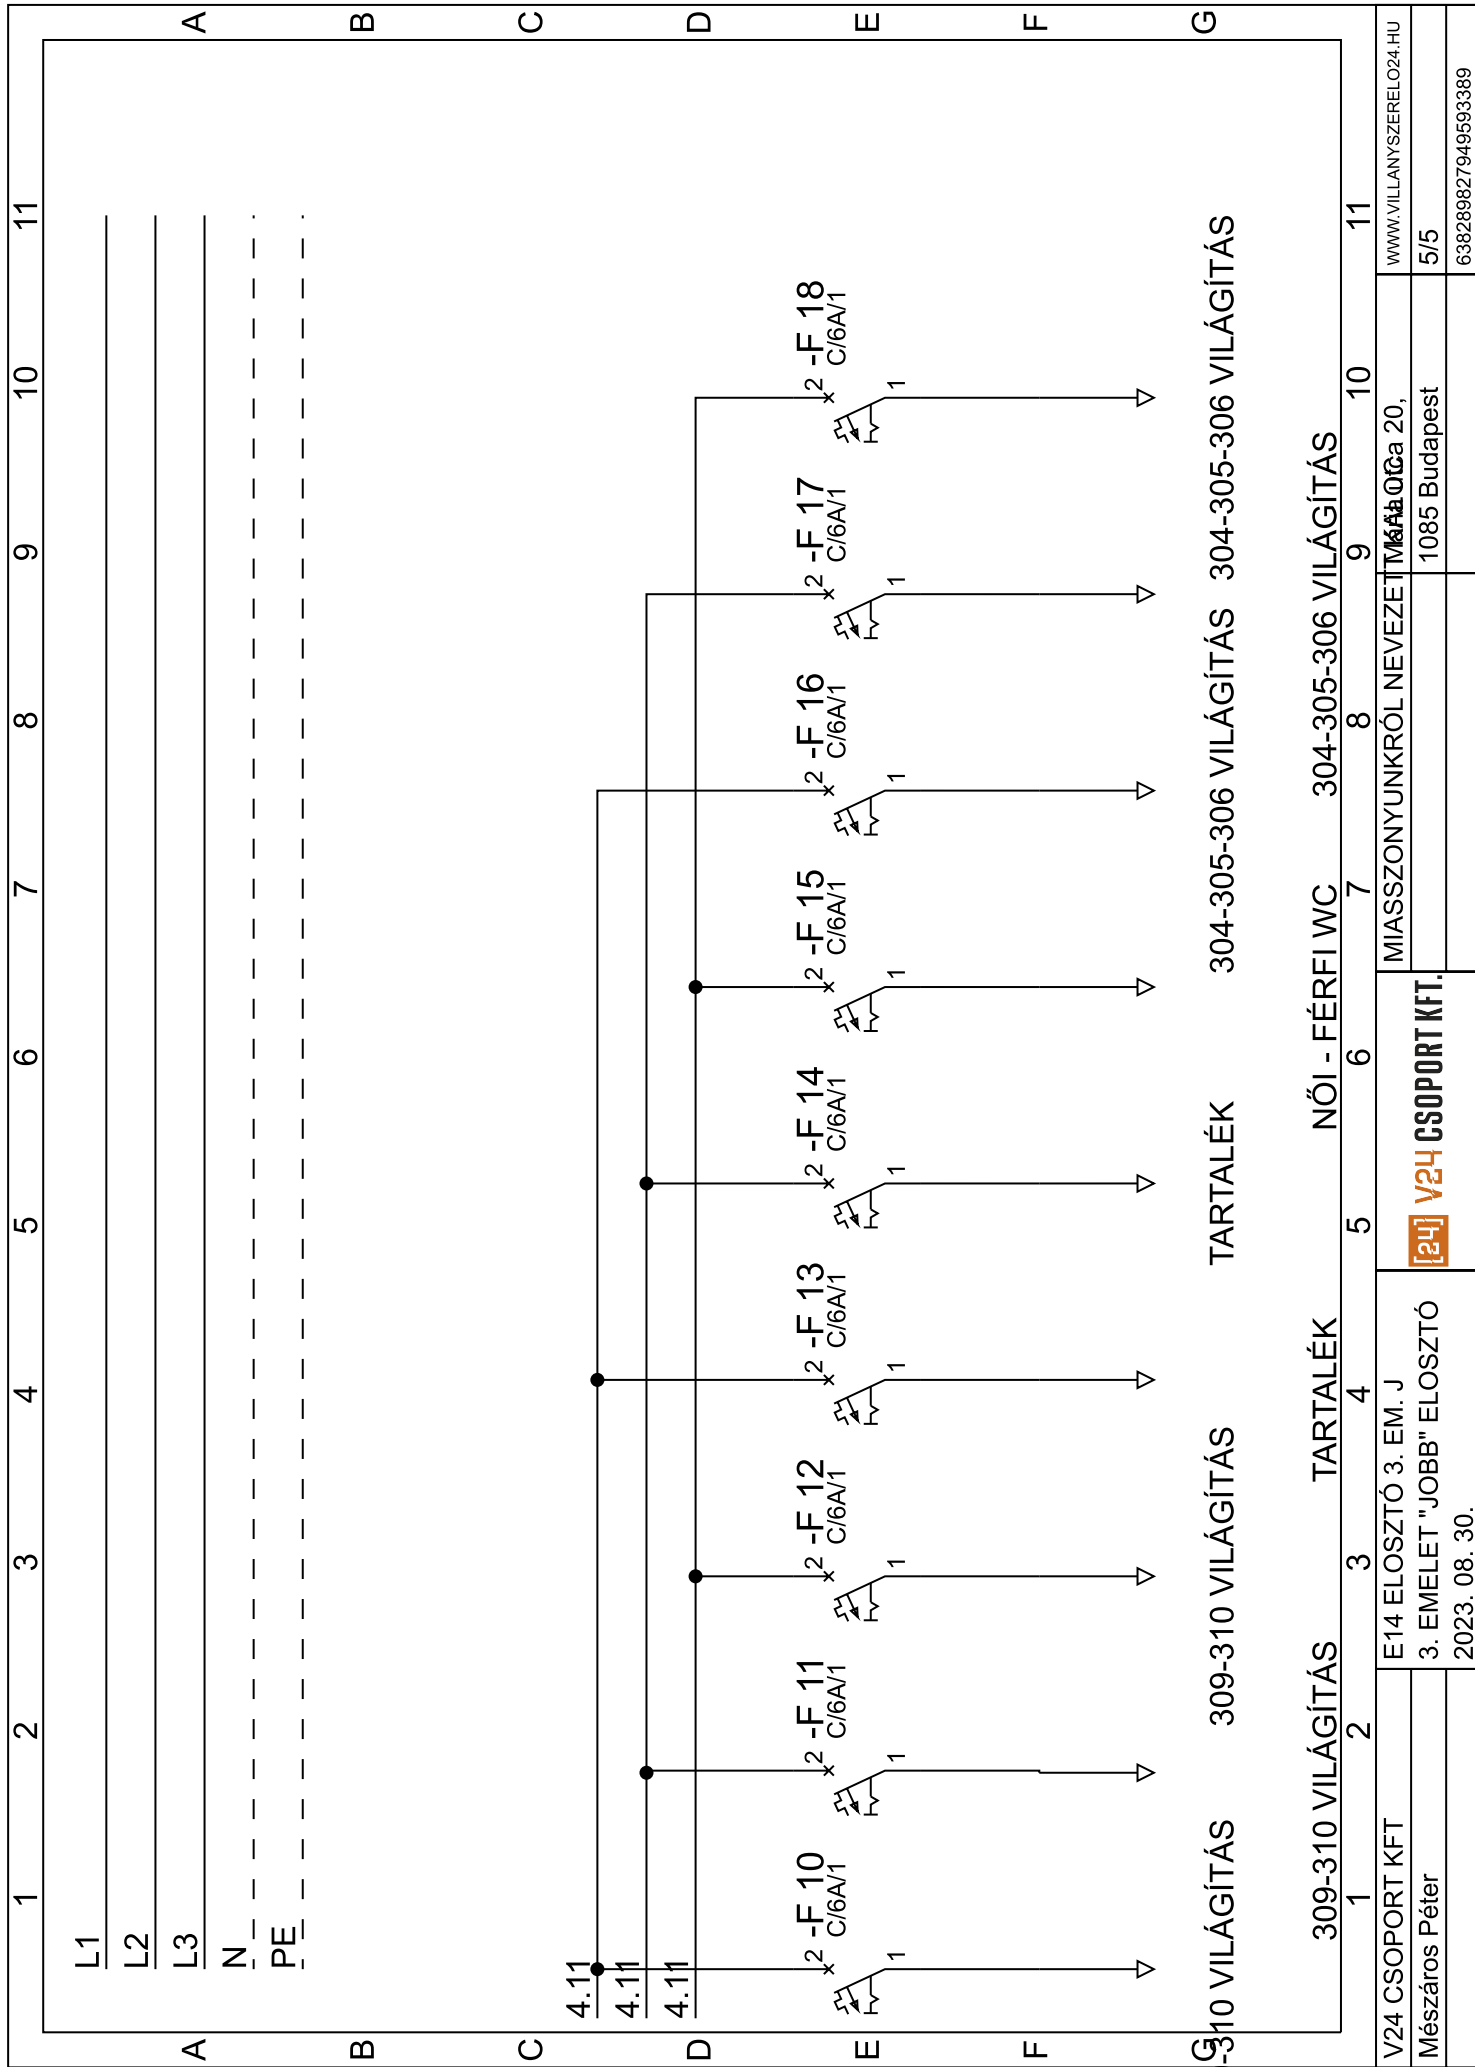

V24 CSOPORT KFT	E14 ELOSZTÓ 3. EM. J	MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET	MÁKÓCA 20,	WWW.VILLANYSZERELO24.HU
Mészáros Péter	3. EMELET "JOBB" ELOSZTÓ	[24] V24 CSOPORT KFT.	1085 Budapest	5/5
	2023. 08. 30.			638289827949593389



Hőmérséklet emelkedés számítás

Szekrény típus

BK080158--

Szekrény méretek

Szélesség

395 mm

Magasság

654 mm

Mélység

112 mm

Min. környezeti hőmérséklet

15 °C

Max. környezeti hőmérséklet

30 °C

Hőmérséklet a szekrény tetejénél

50,2 °C

Hőmérséklet emelkedés a szekrény tetejénél

20,2 K

Szekrény elhelyezés

Falhoz állított

Feltételezett terhelési tényező

0,600

Betáplálás névleges áramerőssége

32 A

Komponens hőveszteség

93,8 Watt

Maradék hőleadó képesség

59,3 Watt

További hőveszteség

0,0 Watt

Szabványok


EN61439_1, EN61439_3

Értékelés

A választott szekrény és készülékek kombinációja az IEC 60890 szerint megfelel.

A melegedés számítás max. 630A-es betáplálásig alkalmazható.

Megfelelőségi nyilatkozat

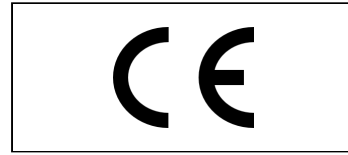

V24 CSOPORT KFT
Mészáros Péter
Tigriskő utca 22 A1
1188 Budapest
+36306040927
villanyszerelononstop@gmail.com
VILLANYSZERELO24.HU

Kijelentjük, hogy a termék megfelel a követelményeknek és a műszaki előírásoknak. A termék normál körülmények között biztonságos és megfelel az elektromágneses összeférhetőség műszaki követelményeinek.

Név	E14 ELOSZTÓ 3. EM. J
Rendelési szám	BK080158--
Számítás azonosító	638289827949593389
Leírás	3. EMELET "JOBB" ELOSZTÓ II. osztály 400 V 32 A 50 Hz
IP védettség	IP40
EMC szabvány	
Szabványok	EN61439_1,EN61439_3
Gyártás ideje hó/év	35 / 23

Hely :
Dátum :

Név :
Munka megnevezése :

Adattábla

[24] V24 CSOPORT KFT.		V24 CSOPORT KFT Mészáros Péter 1188 Budapest Tigriskő utca 22 A1		CE 35 / 23
Figyelem!				
A burkolat eltávolítása veszélyes. Üzembehelyezés előtt ellenőrizze a kötésponokat!				
Rendelési szám	BK080158--	Méret	395 x 654 x 112	
Gyártás ideje hó/év	35 / 23	Hálózat	TN-S	
Max. környezeti hőmérs	30 °C	Fzisok száma	3	Védettség II. osztály
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61439-1	<input type="checkbox"/> EN 61439-2	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61439-3		
<input type="checkbox"/> ÖVE-IM 12/1980	<input type="checkbox"/> IEC/EN 60670-24			
Névleges feszültség Un	<u>400 V</u>	Névleges áram InA	<u>32 A</u>	
Vezérlő feszültség AC	<u>400 V</u>	DC	<u>0 V</u>	
Névleges frekvencia f	<u>50 Hz</u>	Zárlati áram Icw	<u>6 kA</u>	
Feltételezett terhelési tényező RDF	<u>0,600</u>	IP védettség	<u>IP40</u>	
Számítás azonosító	<u>638289827949593389</u>	Tömeg	<u>8,7 kG</u>	
Rendelési szám	<u>WWW.VILLANYSZERELO24.HU</u>			